




(公財)水道技術研究センター
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
 虎ノ門電気ビル2F
 TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
 URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

「建設改良費、40年超過管率、管路更新率」の推移について —水道統計に基づく試算結果— (その3)


(11) 川崎市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|------------|
| H21 | 1.57 | 15.46 | 5,965,095 |
| H22 | 1.40 | 16.53 | 7,353,212 |
| H23 | 1.59 | 18.38 | 10,408,785 |
| H24 | 1.48 | 19.78 | 11,609,287 |
| H25 | 1.43 | 21.15 | 9,364,872 |
| H26 | 1.76 | 22.71 | 10,984,118 |
| H27 | 1.90 | 23.98 | 11,601,332 |

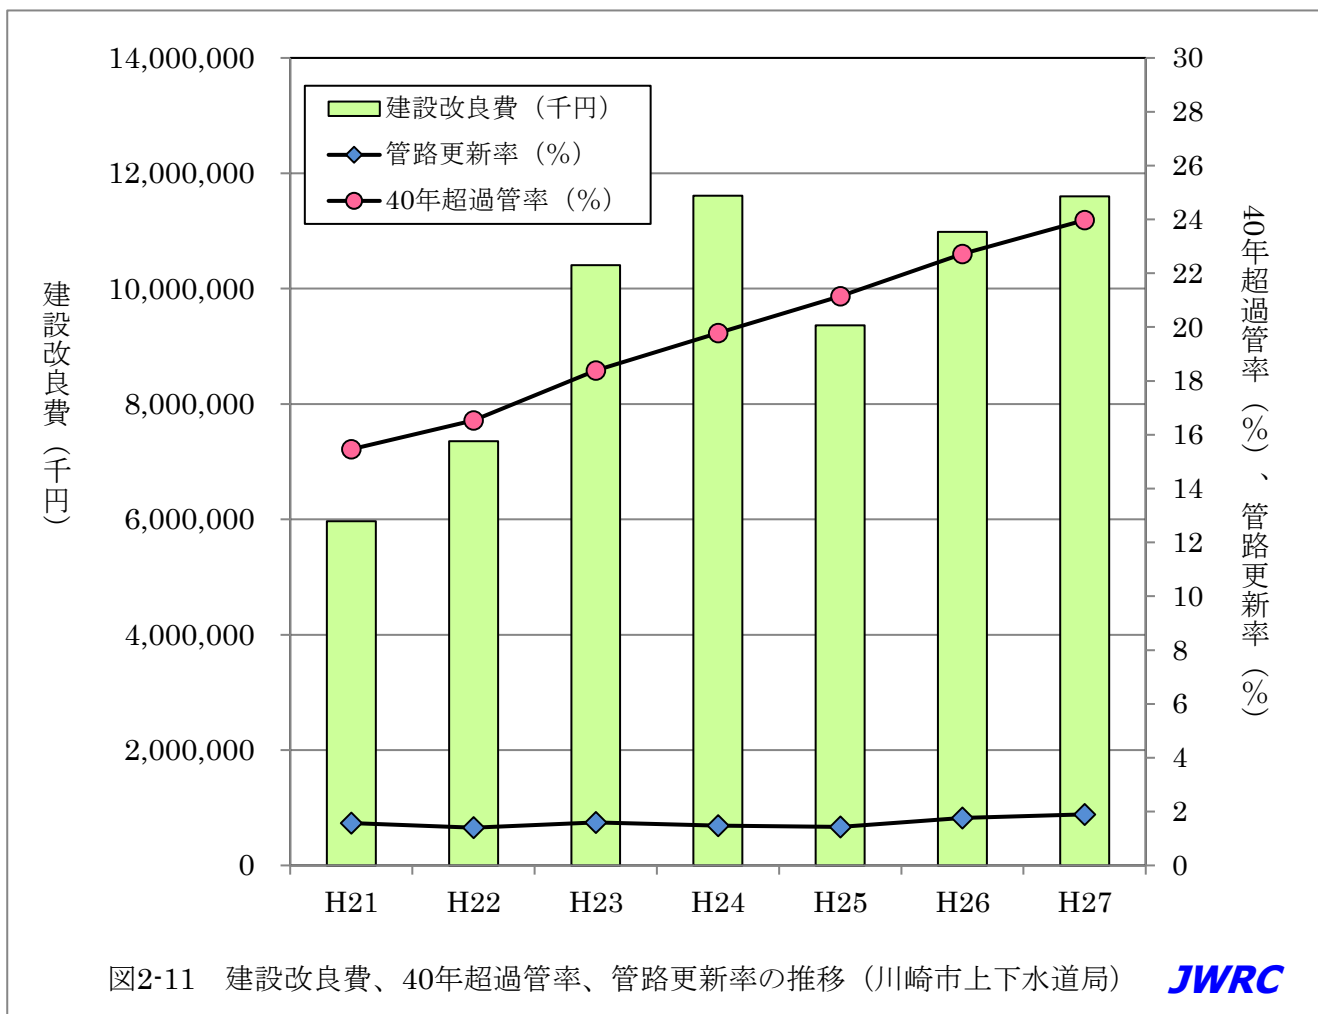


(12) さいたま市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|------------|
| H21 | 1.03 | 3.23 | 9,053,120 |
| H22 | 1.04 | 4.41 | 9,121,503 |
| H23 | 1.13 | 5.10 | 9,489,971 |
| H24 | 0.95 | 4.74 | 9,261,145 |
| H25 | 0.98 | 5.66 | 10,604,855 |
| H26 | 0.83 | 6.05 | 10,265,881 |
| H27 | 0.81 | 6.32 | 9,487,108 |

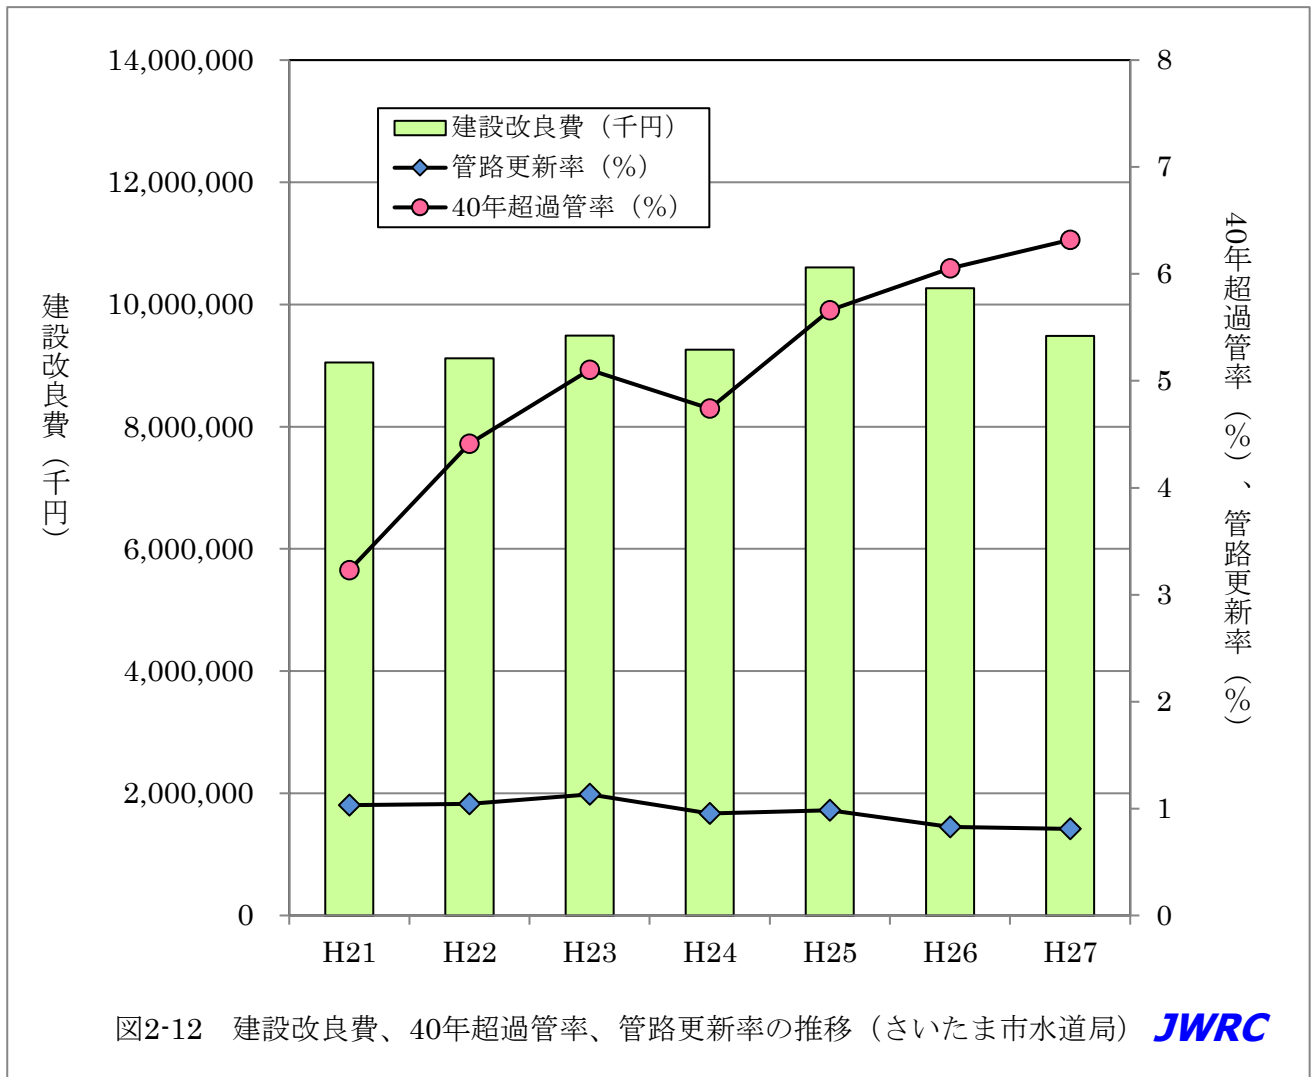


(13) 北九州市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|------------|
| H21 | 1.53 | 22.56 | 11,791,893 |
| H22 | 1.18 | 21.75 | 7,869,677 |
| H23 | 1.37 | 20.42 | 7,687,703 |
| H24 | 1.12 | 20.73 | 7,258,254 |
| H25 | 1.19 | 20.68 | 8,188,913 |
| H26 | 1.33 | 21.95 | 10,235,594 |
| H27 | 1.33 | 21.73 | 9,508,661 |

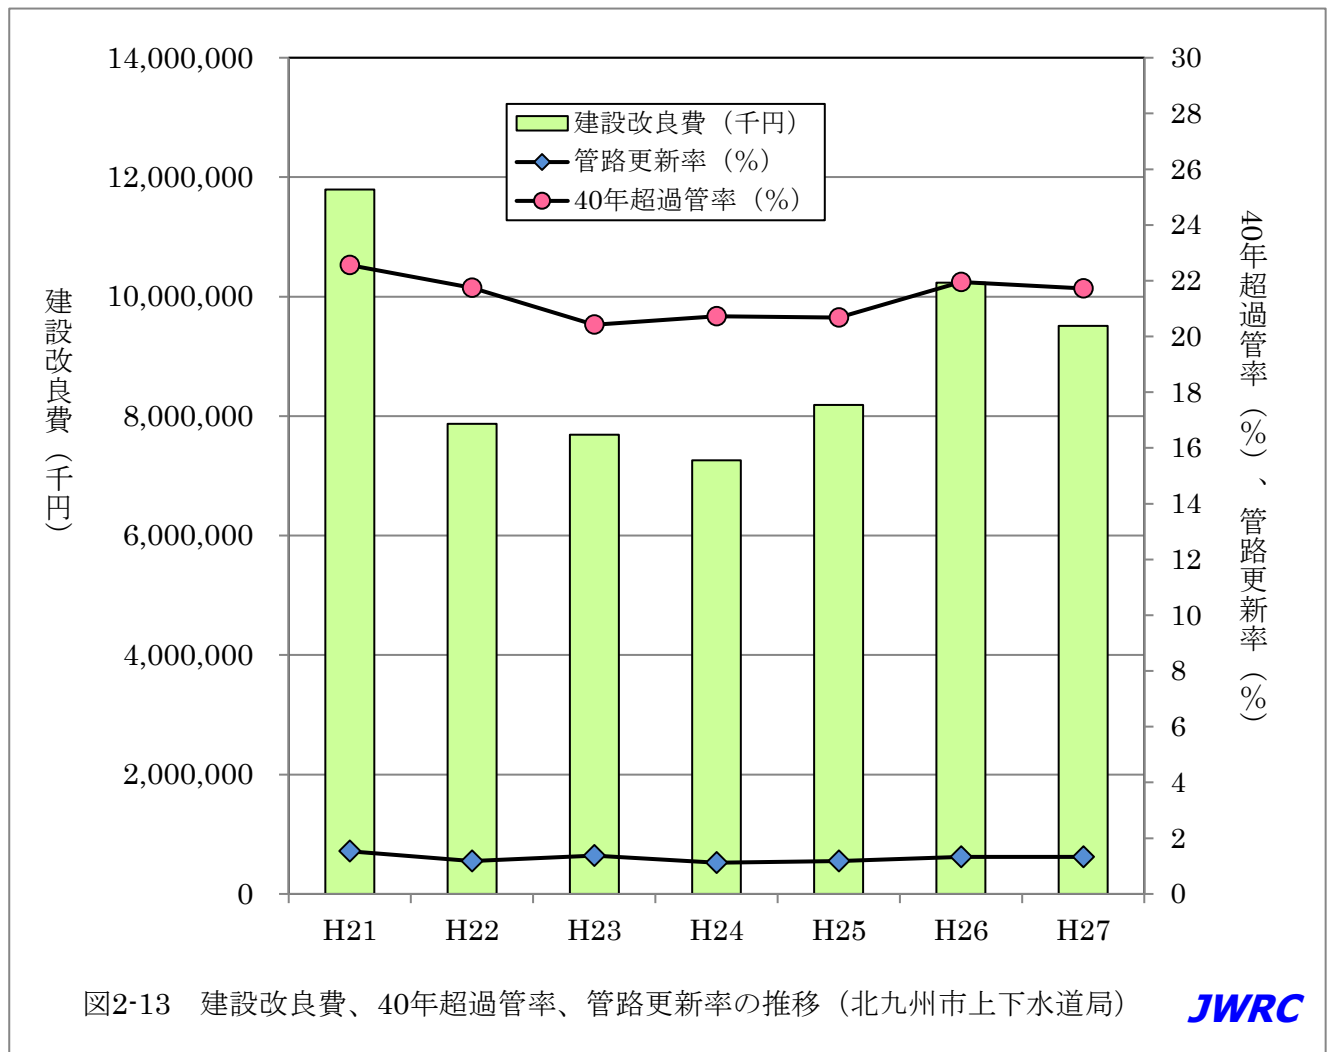


(14) 福岡市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|------------|
| H21 | 0.29 | 5.40 | 11,796,211 |
| H22 | 0.38 | 6.00 | 12,255,884 |
| H23 | 1.13 | 8.82 | 12,860,437 |
| H24 | 0.93 | 12.62 | 11,870,500 |
| H25 | 0.80 | 14.76 | 11,982,054 |
| H26 | 1.04 | 16.49 | 15,501,086 |
| H27 | 0.83 | 18.31 | 16,286,340 |

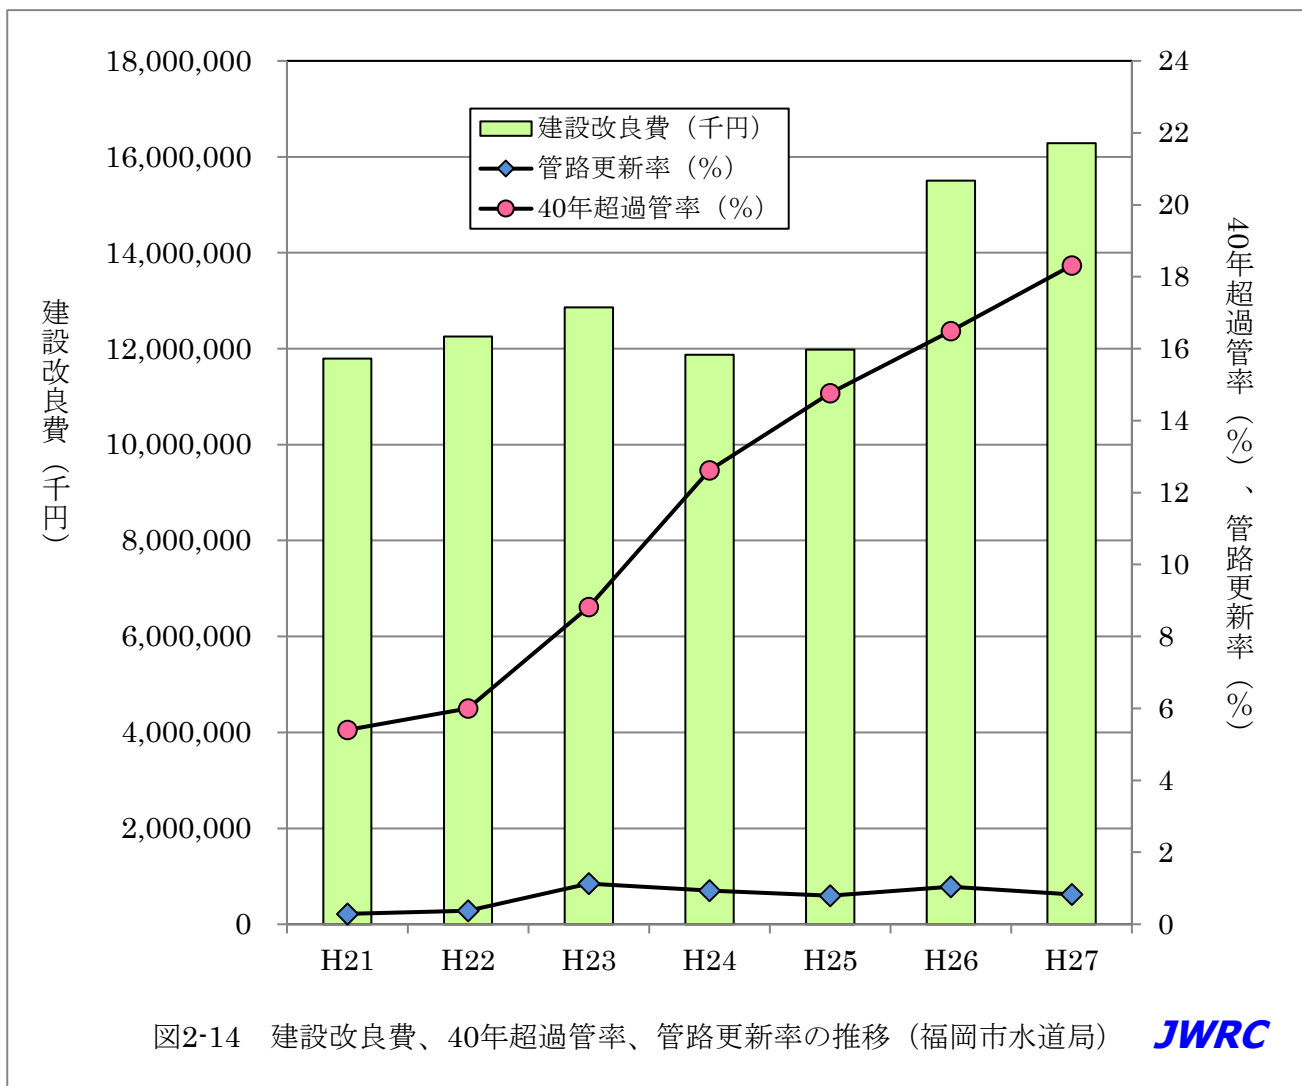


(15) 新潟市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 1.35 | 10.79 | 6,996,477 |
| H22 | 1.26 | 13.00 | 6,703,920 |
| H23 | 1.30 | 11.77 | 7,111,168 |
| H24 | 0.90 | 12.96 | 7,396,294 |
| H25 | 1.05 | 14.15 | 9,154,986 |
| H26 | 1.28 | 15.10 | 9,417,073 |
| H27 | 0.79 | 17.11 | 7,233,032 |

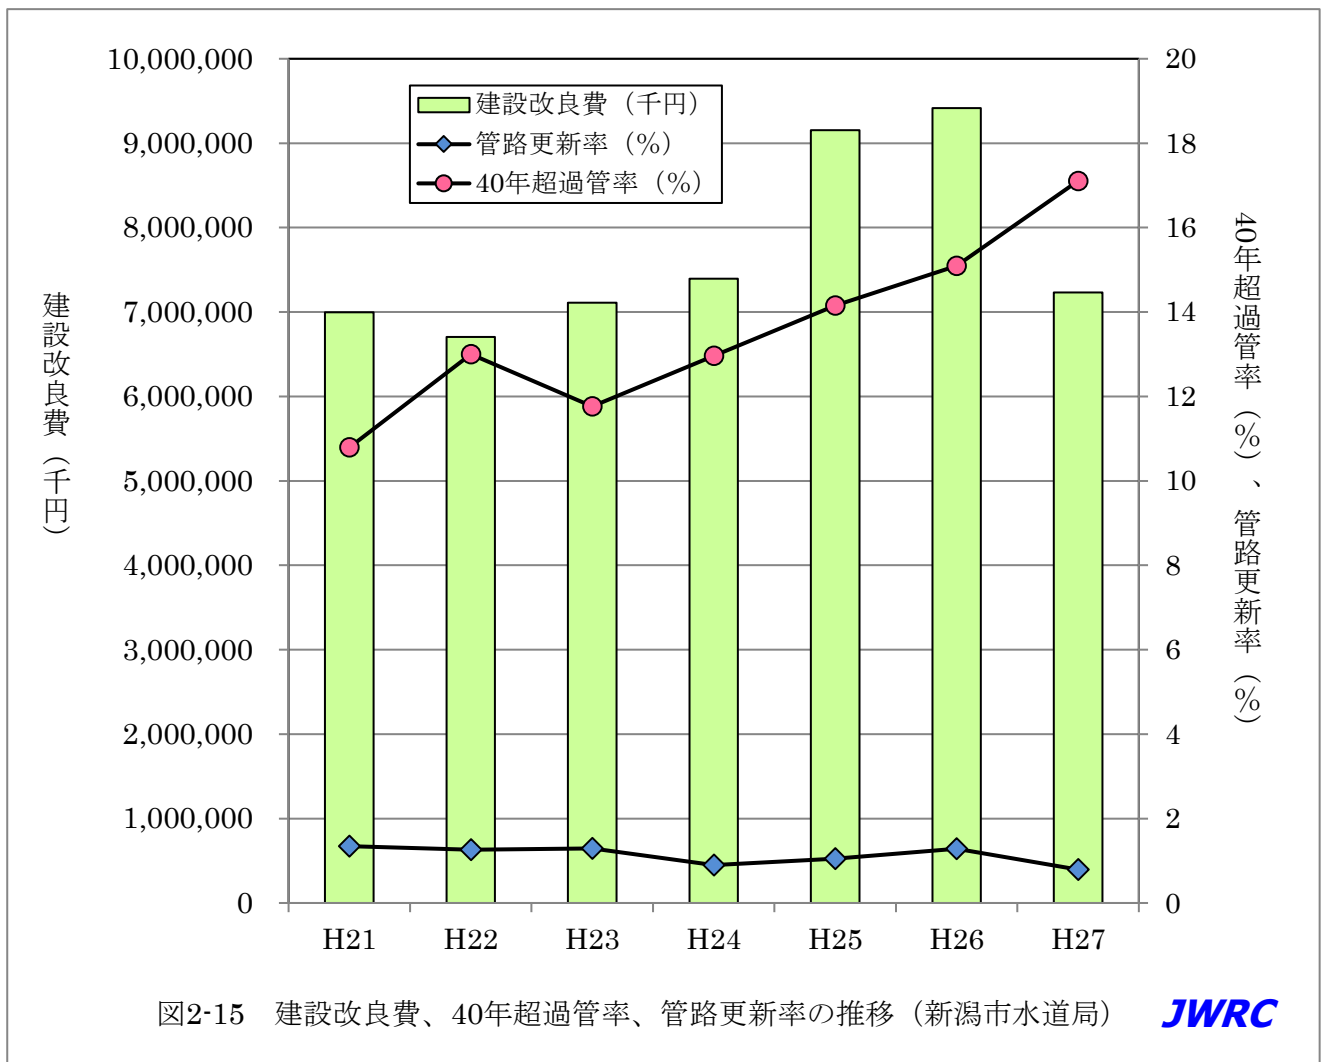


(16) 仙台市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 0.57 | 1.52 | 5,295,807 |
| H22 | 0.70 | 3.15 | 5,803,892 |
| H23 | 0.44 | 4.20 | 5,181,068 |
| H24 | 0.72 | 5.66 | 5,763,396 |
| H25 | 0.62 | 7.34 | 6,086,562 |
| H26 | 0.44 | 9.02 | 8,012,603 |
| H27 | 0.53 | 11.04 | 8,894,429 |

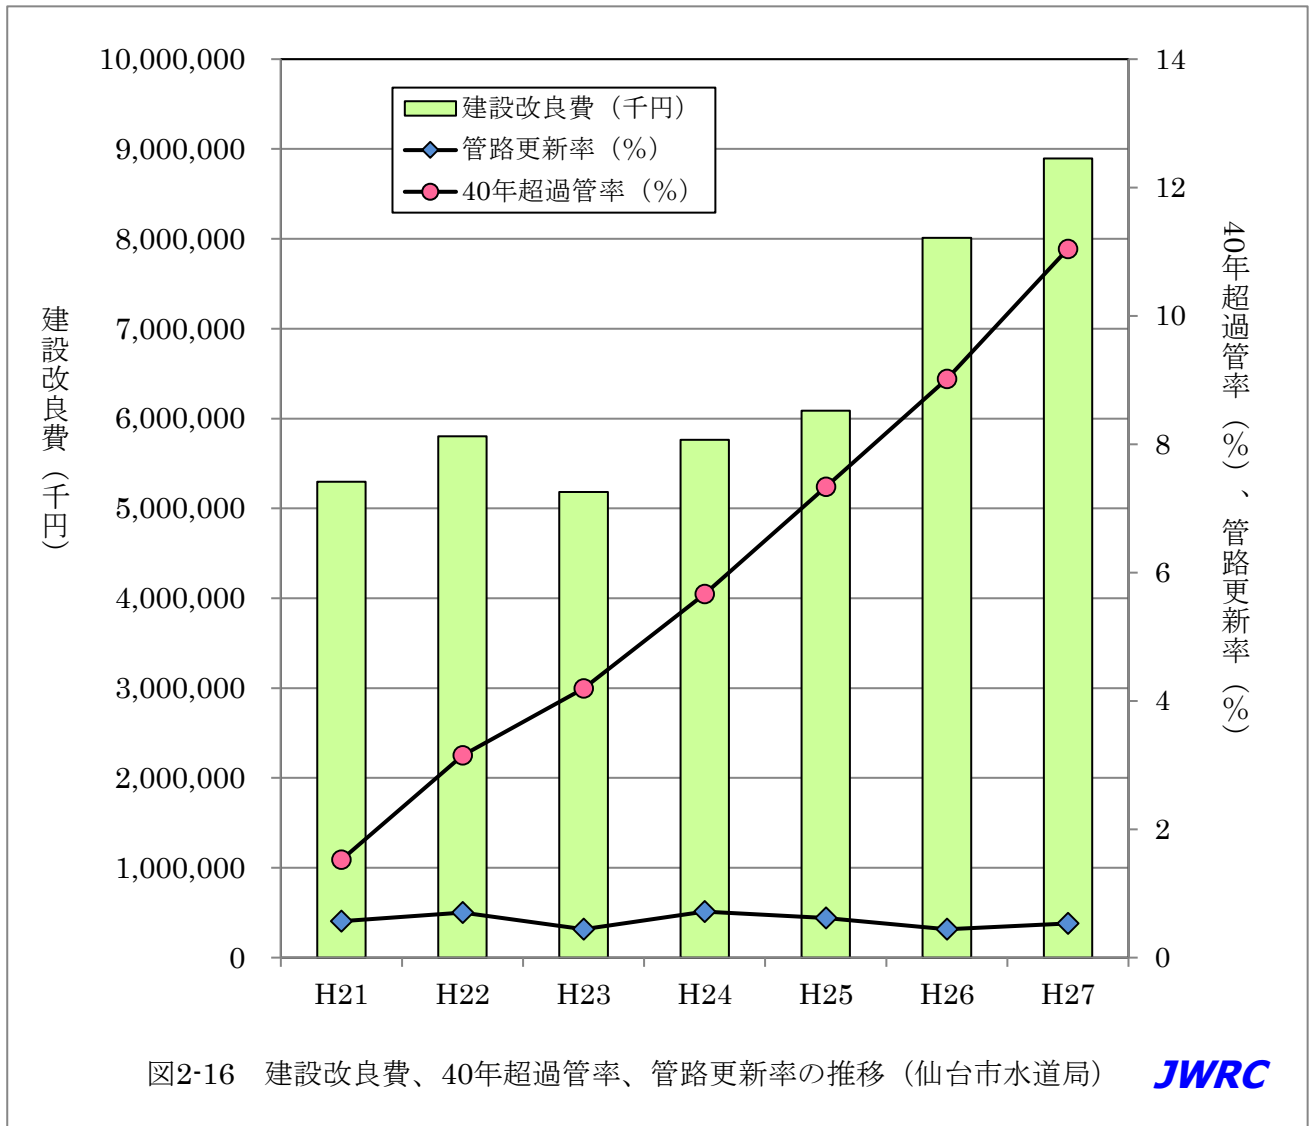


(17) 尼崎市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 0.88 | 14.67 | 1,413,182 |
| H22 | 0.70 | 17.06 | 947,777 |
| H23 | 1.07 | 20.36 | 1,483,902 |
| H24 | 0.81 | 25.80 | 1,276,969 |
| H25 | 1.21 | 30.08 | 1,724,822 |
| H26 | 0.90 | 31.43 | 2,496,137 |
| H27 | 1.18 | 33.75 | 2,799,937 |

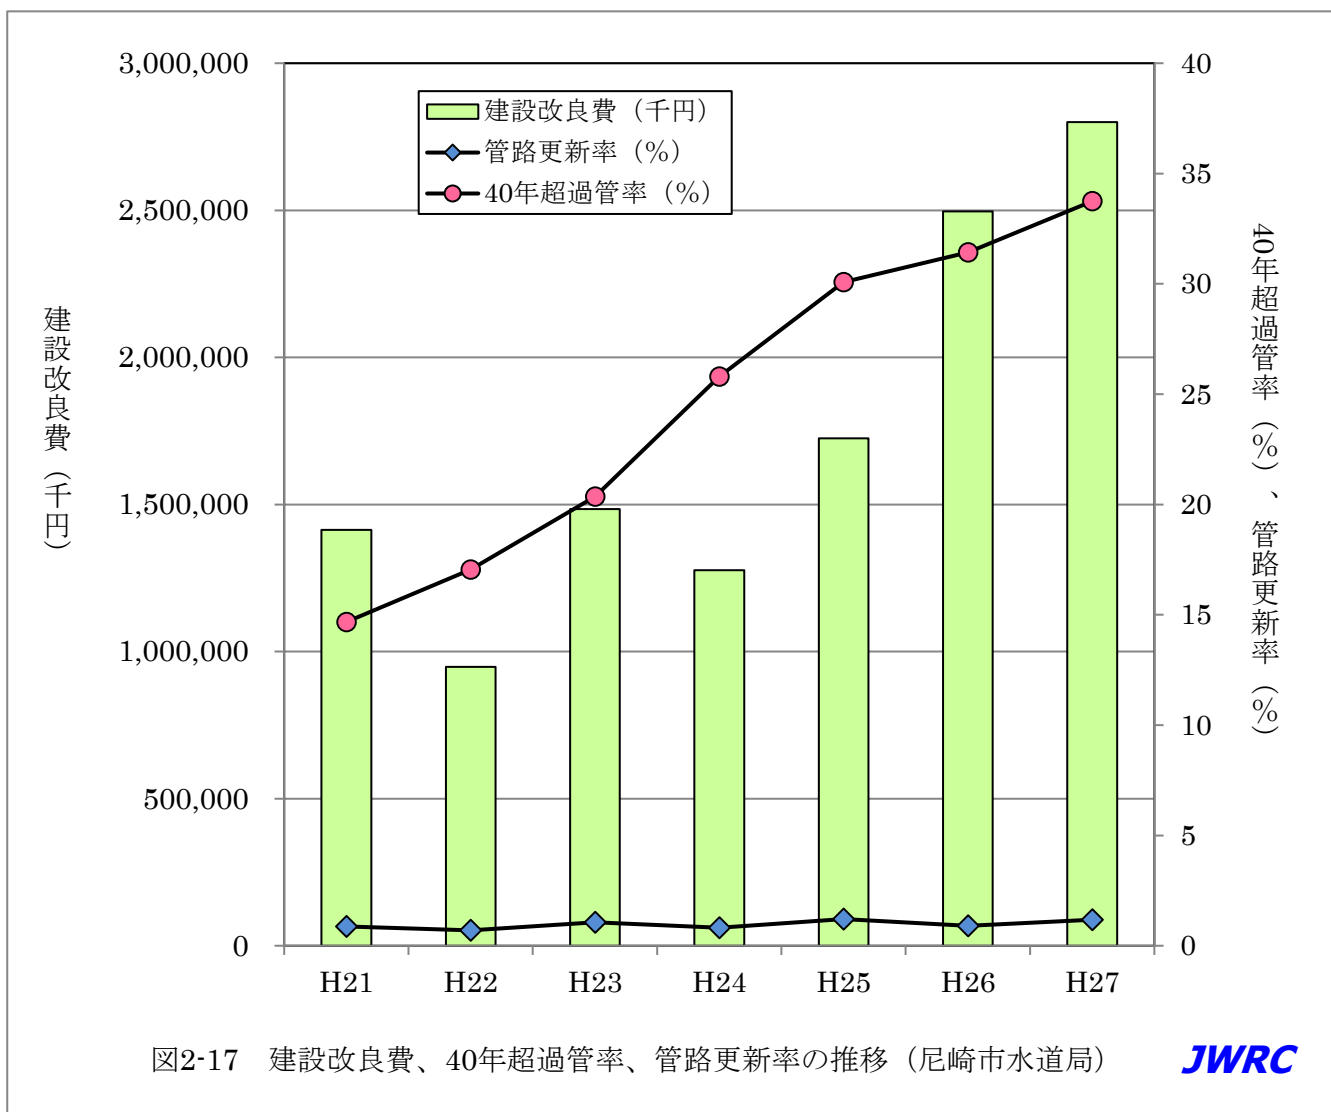


(18) 岡山市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 0.95 | 12.92 | 6,200,860 |
| H22 | 0.98 | 14.46 | 4,649,787 |
| H23 | 1.10 | 16.68 | 5,267,321 |
| H24 | 1.23 | 17.56 | 6,538,897 |
| H25 | 1.29 | 19.03 | 6,651,541 |
| H26 | 1.14 | 19.48 | 6,025,424 |
| H27 | 0.98 | 21.05 | 6,288,354 |

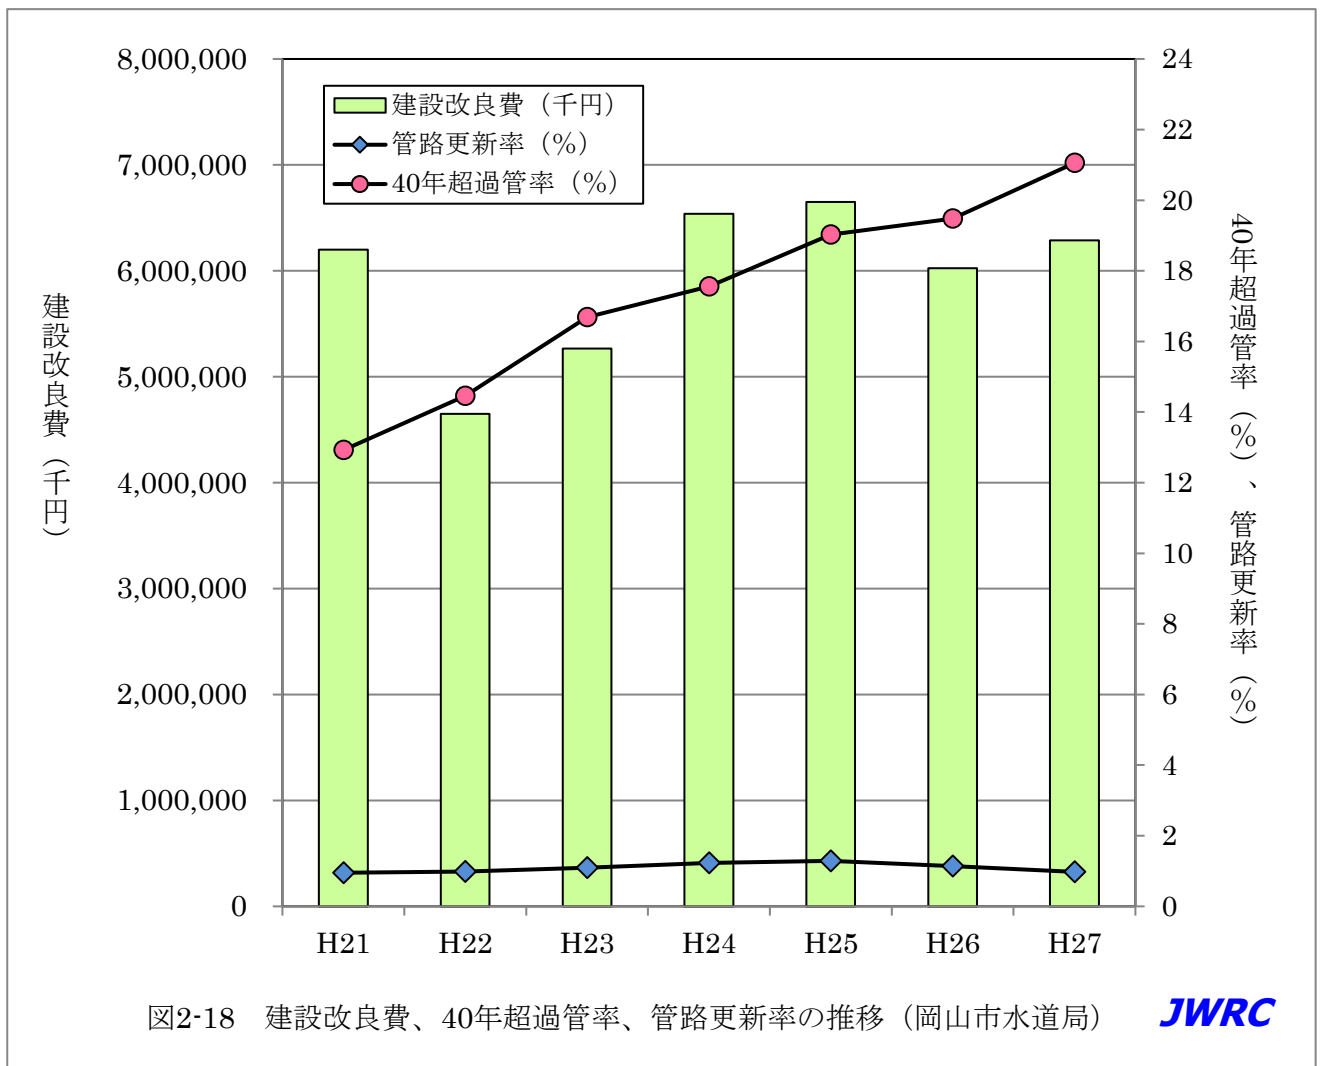


(19) 堺市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 2.03 | 7.79 | 4,504,239 |
| H22 | 2.13 | 7.40 | 5,504,209 |
| H23 | 1.68 | 8.12 | 5,866,900 |
| H24 | 1.51 | 9.57 | 5,985,373 |
| H25 | 1.53 | 14.33 | 4,460,854 |
| H26 | 1.52 | 15.39 | 5,819,393 |
| H27 | 1.28 | 15.73 | 6,516,419 |

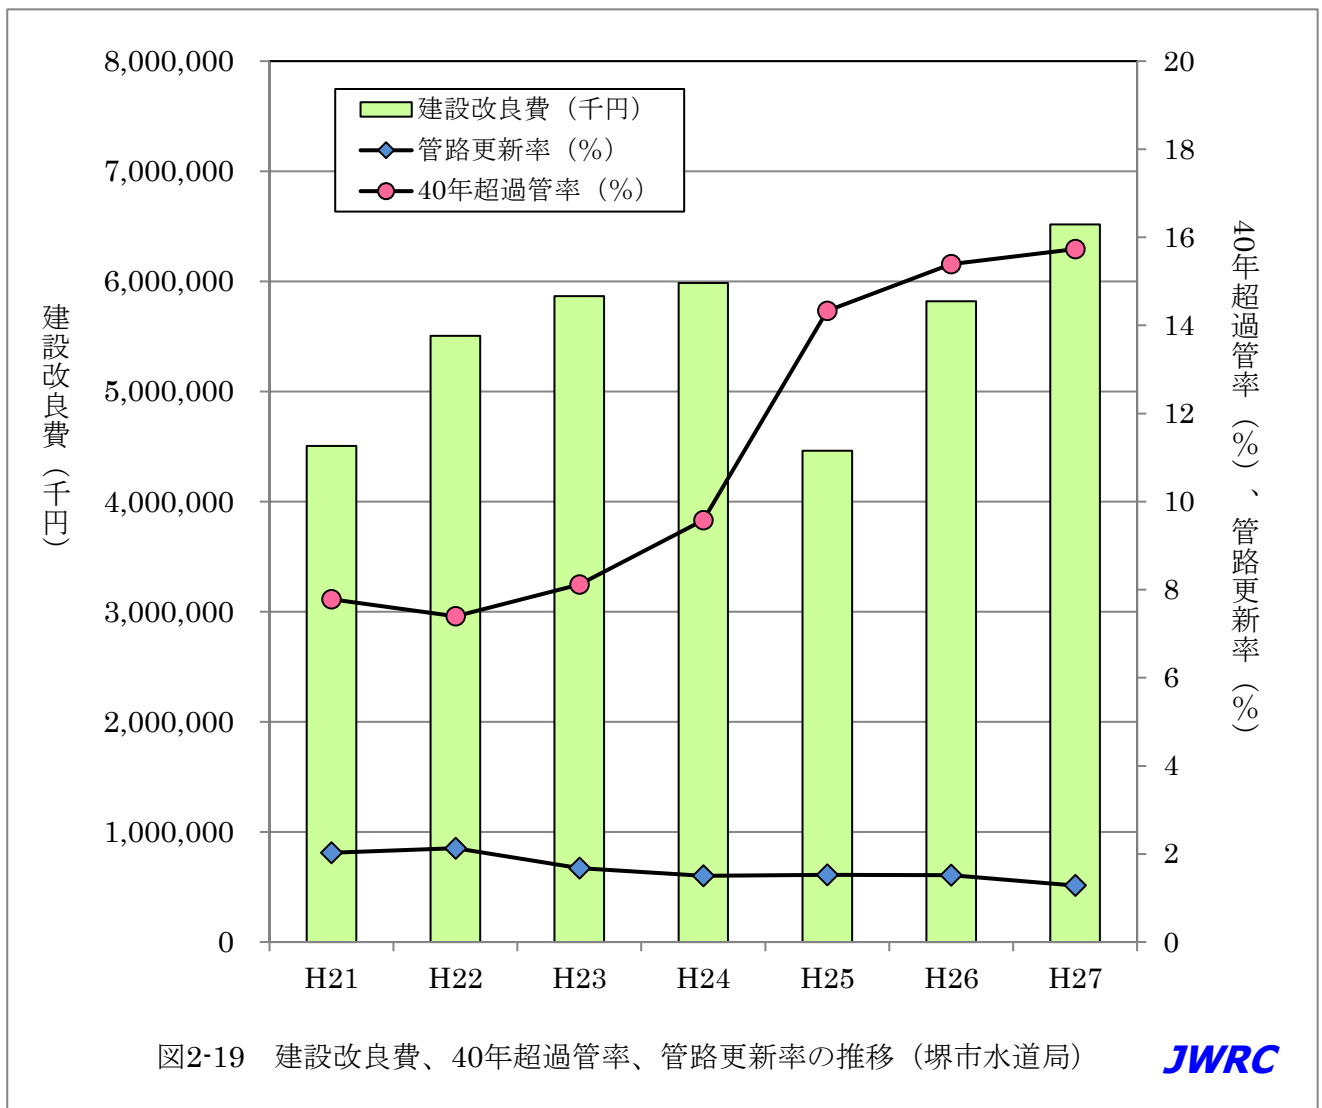

(20) 浜松市

| | 管路更新率(%) | 40年超過管率(%) | 建設改良費(千円) |
|-----|----------|------------|-----------|
| H21 | 1.16 | 4.68 | 5,688,895 |
| H22 | 0.69 | 6.50 | 3,921,651 |
| H23 | 0.75 | 7.42 | 3,671,482 |
| H24 | 0.64 | 9.40 | 3,801,483 |
| H25 | 0.58 | 11.60 | 4,486,408 |
| H26 | 0.55 | 12.37 | 3,469,043 |
| H27 | 0.49 | 12.68 | 3,896,338 |

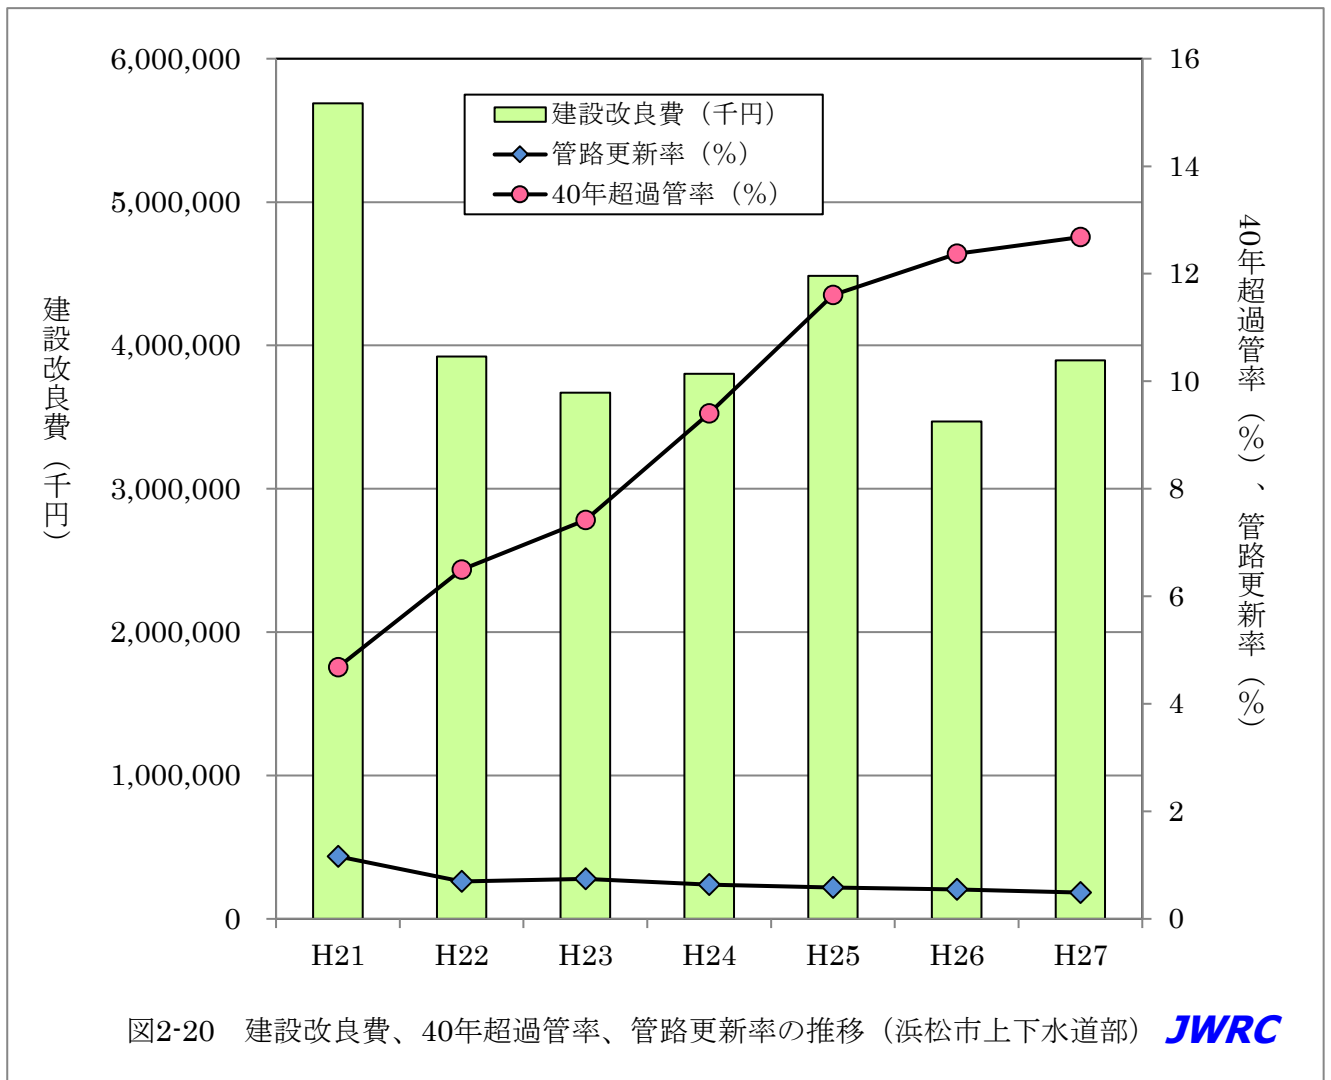

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までE-メールにてご連絡をお願いいたします。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-3597-0214 FAX 03-3597-0215

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。

バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h29.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。
なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。