



(財)水道技術研究センター
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
 虎ノ門電気ビル2F
 TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
 URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

～水道用膜ろ過浄水施設の総施設能力が百万m³/日を突破～


膜ろ過浄水施設 (MF膜・UF膜) 導入状況 (全国計、平成20年度末現在)

水道技術研究センターでは、水道用膜ろ過装置関連企業のご協力をいただき、膜ろ過浄水施設 (MF膜・UF膜) の導入状況を調査し集計を行っていますが、今般、平成20年度末現在の状況と取りまとめましたので、その概要を紹介することとします。

なお、詳細な集計値については、今後、センターのホームページでお知らせする予定です。

図 膜ろ過浄水施設 (MF・UF) の導入状況

(平成20年度末現在、建設予定及び建設中のものを含む。)

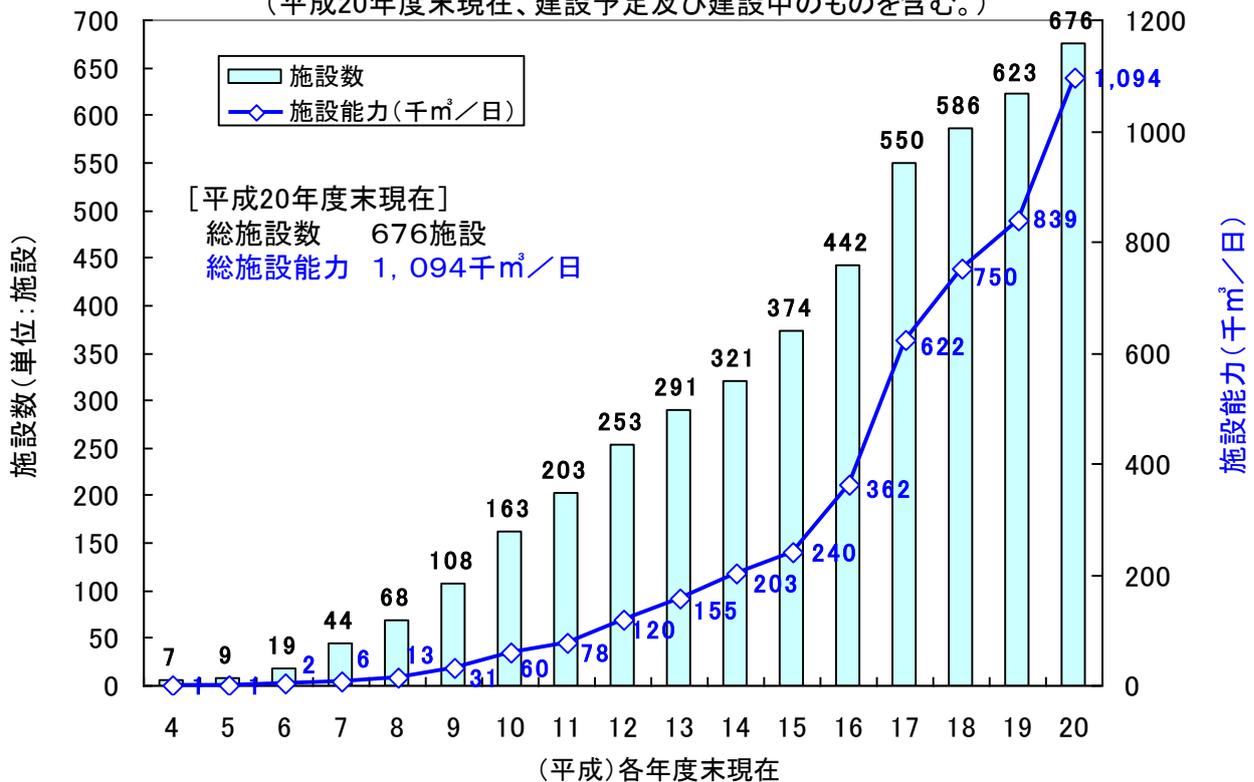

我が国における膜ろ過浄水施設 (MF膜及びUF膜を用いている浄水施設) の全国合計の推移 (平成20年度末まで) は、上図のとおりです。

当該調査の結果によれば、平成 20 年度末現在、総施設数は 676 施設（平成 19 年度比：53 施設増（8.5%増））、総施設能力は 1,094 千 m^3 ／日（平成 19 年度比：255 千 m^3 ／日の増（30.4%増））となっています。

（注1）対象施設は、MF 膜・UF 膜を用いている浄水施設です。（NF 膜・RO 膜の浄水施設は含んでいません。）

（注2）総施設数・総施設能力とも、建設予定及び建設中のものを含んでいます。

（担当：浄水技術部）

配信先変更のご連絡等について

「JWRC 水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記まで E-メールにてご連絡をお願いいたします。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F （財）水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL：jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-3597-0214 FAX 03-3597-0215

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。

<http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h20.html>