



(公財)水道技術研究センター
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
 虎ノ門電気ビル2F
 TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-
 0215
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp

英国「水道水 2016 年報告」 (その2)

2. 水道会社別にみた 2016 年の状況

2016年におけるイングランド・ウェールズの水道会社27社の浄水場数、配水池数、給水ゾーン数、水道管路延長及び給水人口は、以下のとおりである。

	浄水場数	配水池数	給水ゾーン数	水道管路延長 (km)	給水人口 (人)
Affinity Water	101	154	87	16,568	3,665,000
Albion Water	不明	不明	2	8	1,660
Anglian Water	140	319	162	37,400	4,469,000
Bournemouth Water	7	20	10	2,835	423,000
Bristol Water	17	166	27	6,779	1,266,000
Cambridge Water	23	33	8	2,368	333,210
Cholderton and District Water	1	1	1	42	2,000
Dee Valley Water	6	30	14	1,993	261,771
Dŵr Cymru Welsh Water	66	340	87	27,554	3,102,611
Essex and Suffolk Water	24	99	44	8,280	1,849,000
Hartlepool Water	2	6	2	607	89,767
Independent Water Networks	不明	不明	10	75	16,000
Northumbrian Water	35	205	65	17,000	2,509,000
Peel Water Networks	不明	不明	1	1	1,000
Portsmouth Water	19	32	13	3,311	703,000
Severn Trent Water	148	564	201	46,502	7,726,435
South East Water	90	237	72	14,652	2,149,175
South Staffordshire Water	20	35	20	6,036	1,296,000
South West Water	31	266	32	15,000	1,726,553
Southern Water	90	185	74	13,837	2,493,000
SSE Water	不明	不明	21	94	29,000
Sutton and East Surrey Water	8	32	0	3,484	685,078
Thames Water	115	410	252	31,267	9,633,000
United Utilities	89	366	226	42,442	7,029,654
Veolia Water Projects	2	8	1	85	13,000
Wessex Water	87	326	80	11,762	1,290,053
Yorkshire Water	59	344	70	31,062	4,979,631

また、2016年におけるイングランド・ウェールズの水道会社27社の1日平均給水量、1人1日平均給水量及び水源別水源の割合は、以下のとおりである。

	1日平均 給水量 (m ³ /日)	1人1日 平均給水量 (ℓ/日)	地表水水源の 割合	地下水水源の 割合	混合水源の 割合
Affinity Water	915,383	250	37%	63%	0%
Albion Water	263	158	12%	88%	0%
Anglian Water	1,089,520	244	41%	38.3%	20.7%
Bournemouth Water	110,254	261	88%	12%	0%
Bristol Water	329,674	260	83%	12.4%	4.2%
Cambridge Water	76,200	229	0%	100%	0%
Cholderton and District Water	685	343	0%	100%	0%
Dee Valley Water	65,530	250	94%	6%	0%
Dŵr Cymru Welsh Water	865,162	279	95%	4%	0%
Essex and Suffolk Water	431,280	233	85%	4%	11%
Hartlepool Water	35,829	399	0%	100%	0%
Independent Water Networks	2,235	140	58%	38%	0%
Northumbrian Water	675,353	269	83%	6%	11%
Peel Water Networks	320	320	100%	0%	0%
Portsmouth Water	179,997	256	42%	58%	0%
Severn Trent Water	1,845,770	239	64%	33%	3%
South East Water	579,510	270	24%	68%	8%
South Staffordshire Water	328,232	253	49%	43%	8%
South West Water	438,100	254	93%	6%	1%
Southern Water	534,370	214	22%	59%	19%
SSE Water	3,712.5	128	57%	29%	14%
Sutton and East Surrey Water	164,841	241	15%	85%	0%
Thames Water	2,718,520	282	77%	23%	0%
United Utilities	1,732,141	246	85%	5%	10%
Veolia Water Projects	5,746	442	0%	100%	0%
Wessex Water	337,654	262	28%	72%	1%
Yorkshire Water	1,262,328	253	80%	20%	0%

(訳注) 水源別水源の合計が100%とならない場合がある。

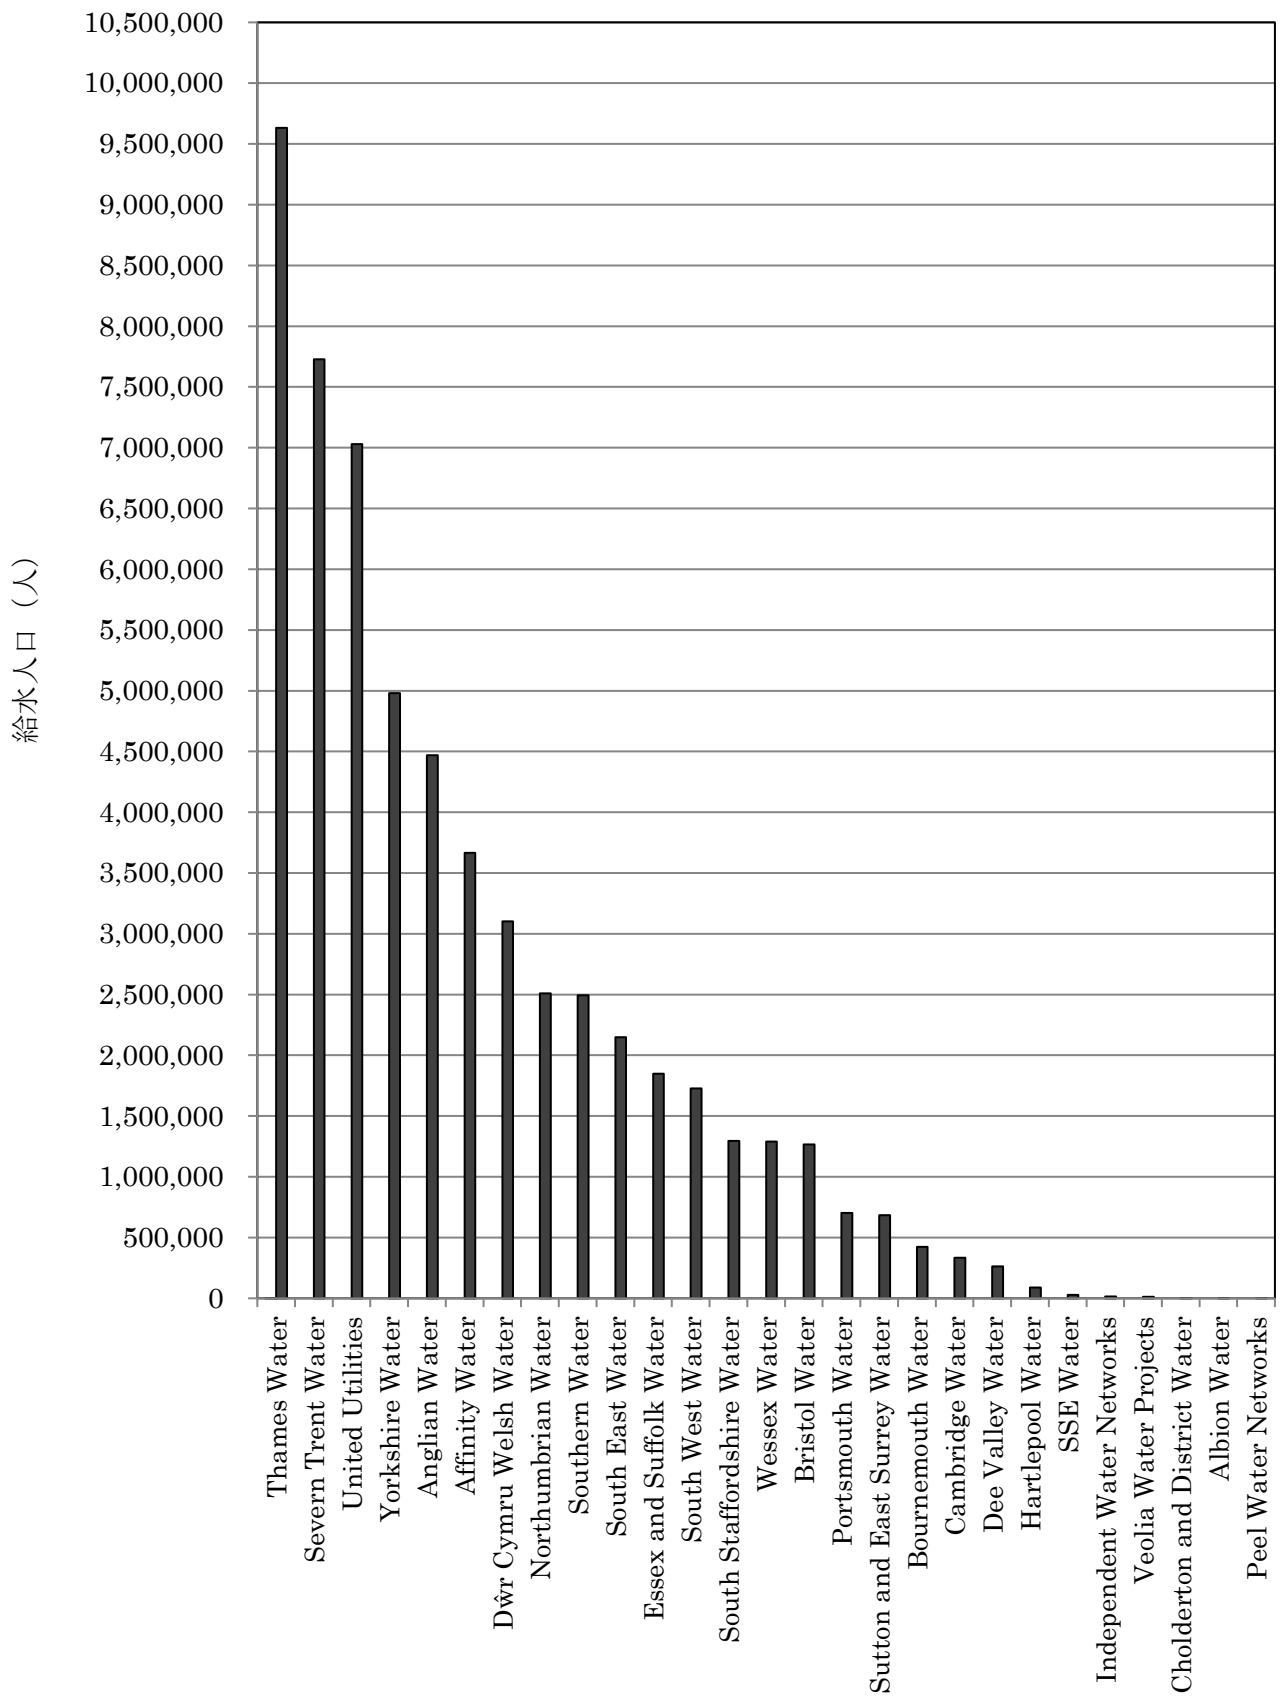


図2-1 イングランド・ウェールズの水道会社別給水人口 (2016年)

JWRC

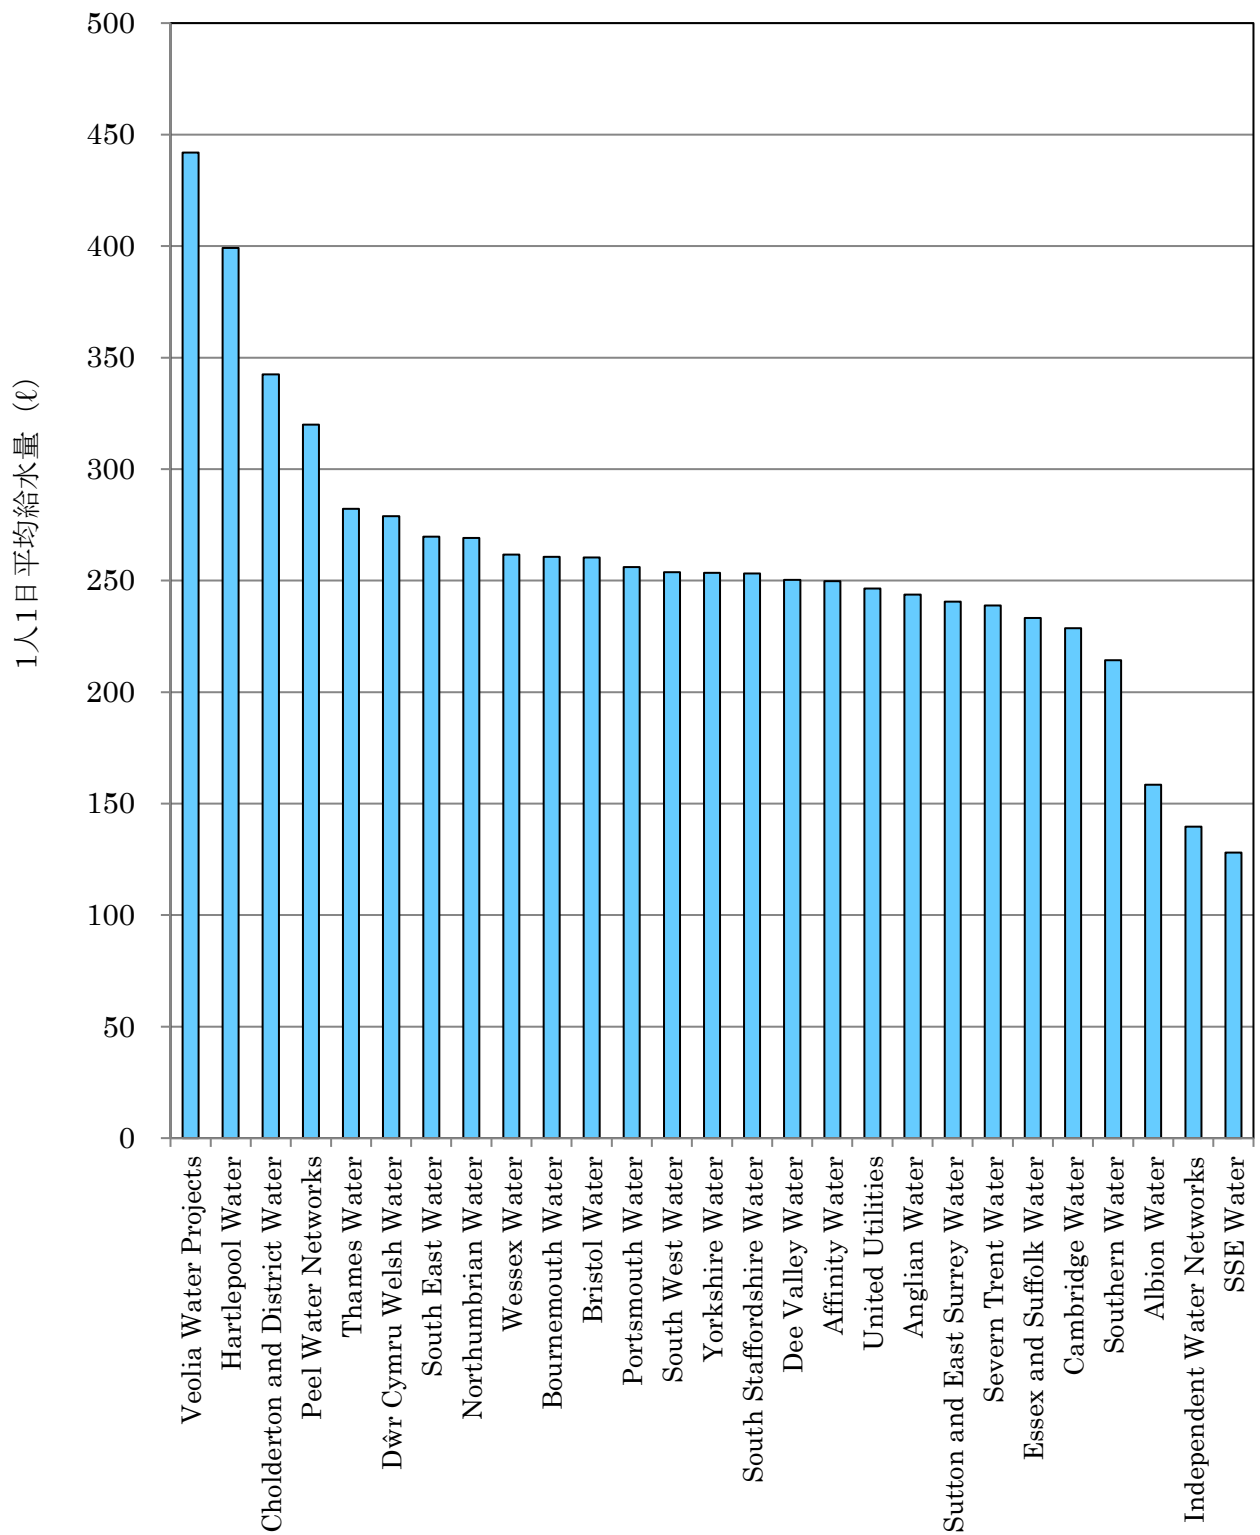


図2-2 水道会社別にみた1人1日当たり平均給水量 (2016年)

JWRC

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までE-メールにてご連絡をお願いいたします。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-3597-0214 FAX 03-3597-0215

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。

バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h29.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。
なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。