




(公財)水道技術研究センター
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
 虎ノ門電気ビル2F
 TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
 URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

膜ろ過浄水施設 (MF膜・UF膜) の導入状況 (全国計、平成29年度末現在)


水道技術研究センターでは、水道用膜ろ過装置関連企業のご協力をいただいで、毎年度、膜ろ過浄水施設 (MF膜・UF膜) の導入状況を調査し集計を行っています。今般、平成29年度末現在の状況をとりまとめたので、その概要を紹介することとします。

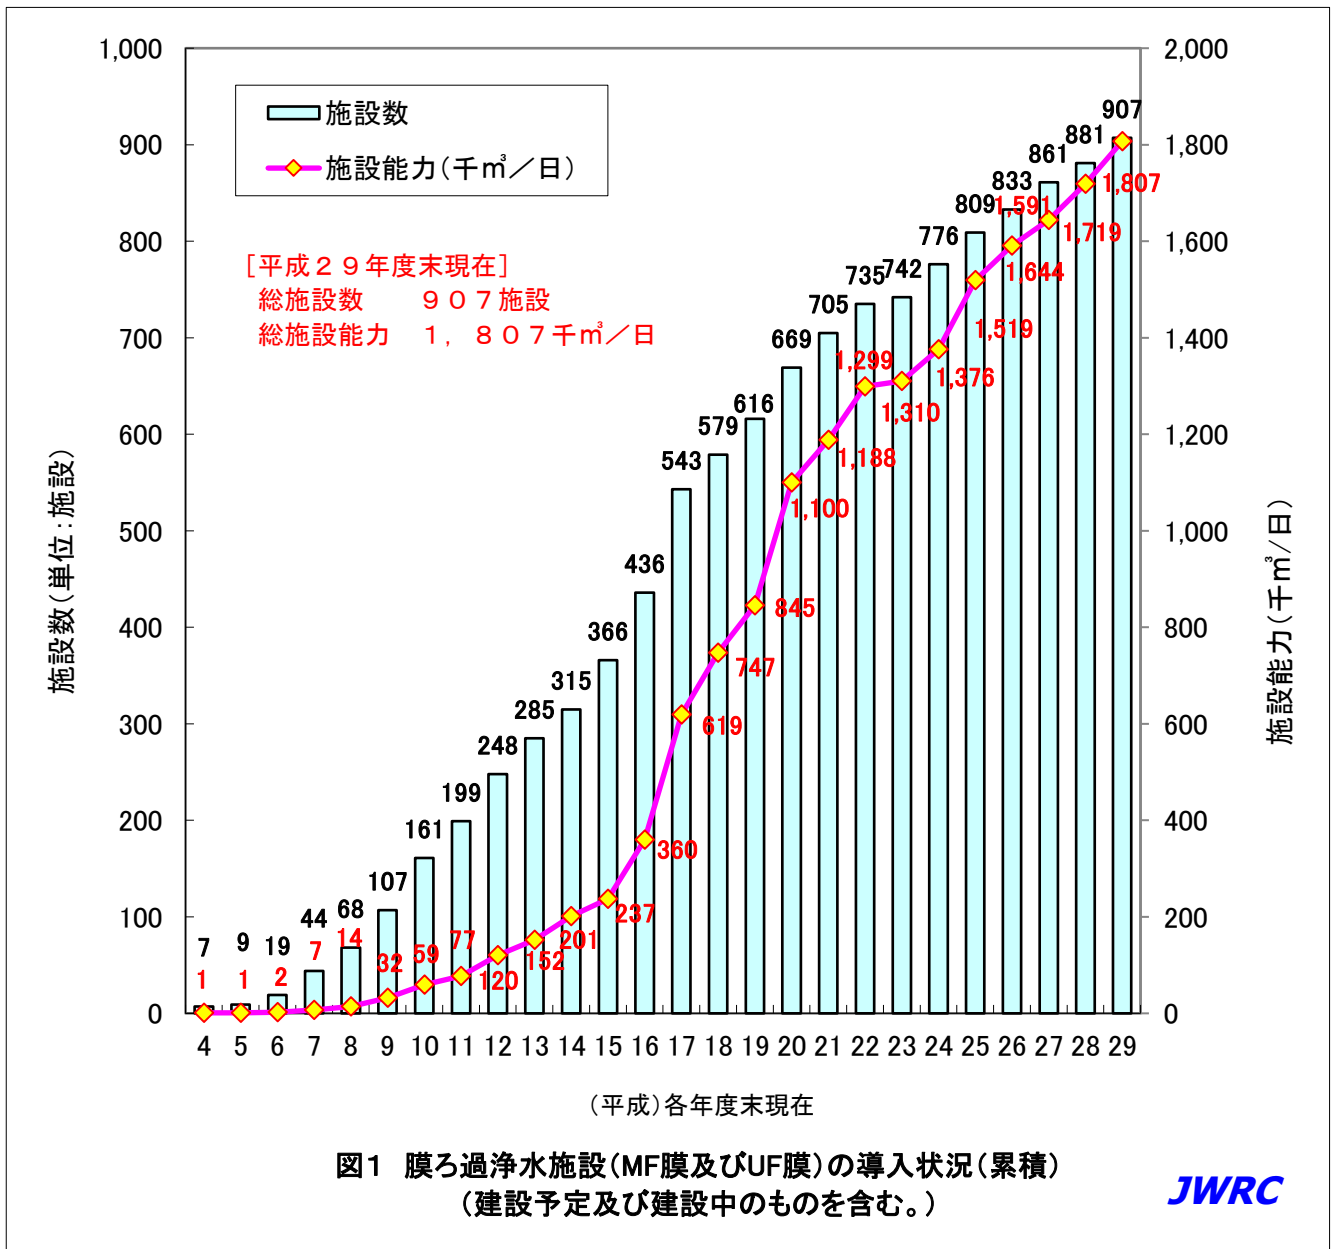

(注1) 対象施設は、MF膜・UF膜を用いている浄水施設です。(NF膜・RO膜の浄水施設は含んでいません。)

(注2) 簡易水道及び専用水道も含んでいます。

我が国における膜ろ過浄水施設（MF膜及びUF膜を用いている浄水施設）の全国合計の推移（平成29年度末まで）は上図のとおりであり、当該調査の結果によれば、平成29年度末現在、総施設数は907施設（平成28年度比：26施設増（3.0%増）、総施設能力は1,807千m³/日（平成28年度比：88千m³/日の増（5.1%増））となっています。

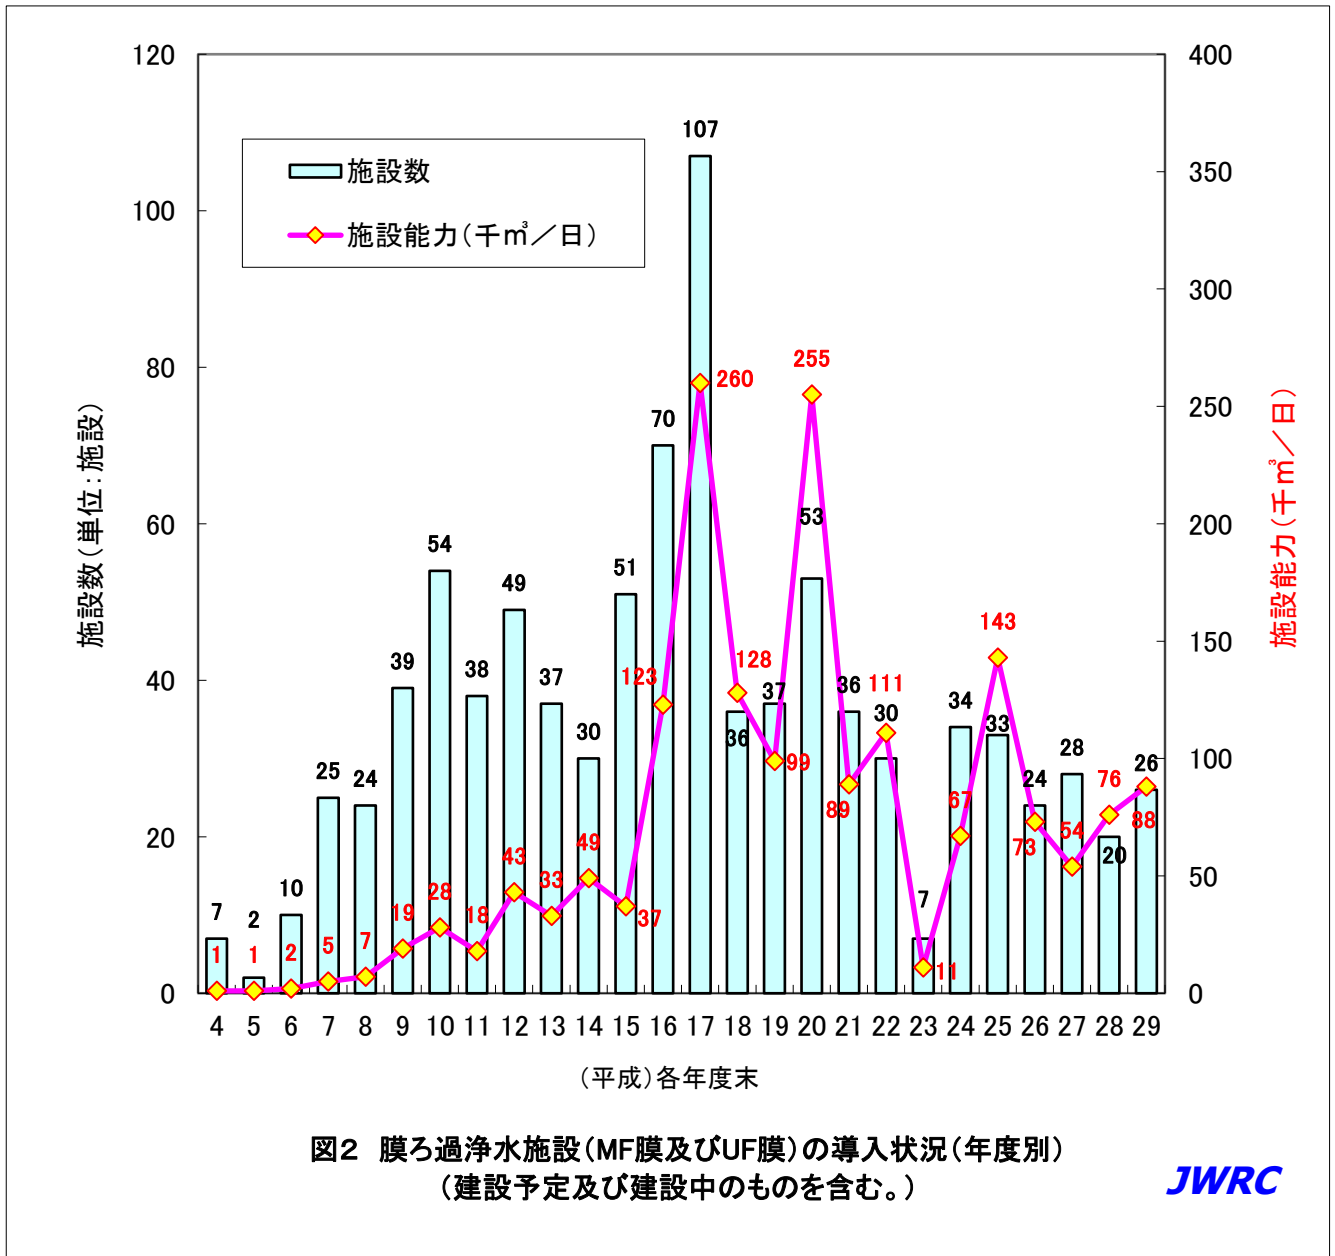

なお、詳細な集計値については、今後、センターのホームページでお知らせする予定です。

(参考) 脱塩目的（海水・かん水淡水化）以外のNF膜・RO膜導入状況

- ①滋賀県米原市（本市場第1水源、水源：地下水、計画取水量6,600m³/日、平成15年3月通水開始）：軟水化処理施設として逆浸透膜（RO膜）を導入。
- ②香川県多度津町（平洲浄水場、水源：地下水、最大取水量9,900m³/日、平成16年4月通水開始）：クリプトスポリジウム及び硝酸態窒素等対策として「低圧RO膜+NF膜」を導入。

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までEメールにてご連絡をお願いいたします。

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-3597-0214 FAX 03-3597-0215

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。

バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h30.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。

なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。