



(公財)水道技術研究センター
 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1
 虎ノ門電気ビル2F
 TEL 03-3597-0214, FAX 03-3597-0215
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
 URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

英国「水道水 2017 年報告」 (その2)

2. 水道会社別にみた 2017 年の状況

2017年におけるイングランド・ウェールズの水道会社28社の浄水場数、配水池数、給水ゾーン数、水道管路延長及び給水人口は、以下のとおりである。

	浄水場数	配水池数	給水ゾーン数	水道管路延長 (km)	給水人口 (人)
Affinity Water	97	156	87	16,568	3,714,000
Albion Water	0	0	2	11	2,000
Albion Eco	0	0	1	0	180
Anglian Water	145	328	164	38,325	4,556,000
Bournemouth Water	7	20	10	2,829	423,000
Bristol Water	17	166	27	6,768	1,179,880
Cambridge Water	23	33	8	2,388	339,990
Cholderton and District Water	1	1	1	42	2,000
Dee Valley Water	6	30	14	2,005	262,960
Dŵr Cymru Welsh Water	68	353	87	27,564	3,124,245
Essex and Suffolk Water	23	100	44	8,706	1,848,211
Icosa Water	0	0	1	8	1,000
Independent Water Networks	0	0	10	83	23,000
Leep Water Utilities	0	0	1	1	1,000
Northumbrian Water	34	204	64	17,325	2,476,000
Portsmouth Water	19	32	13	3,329	708,000
Severn Trent Water	139	556	199	46,609	7,667,230
South East Water	91	237	72	14,652	2,167,000
South Staffordshire Water	20	37	20	5,621	1,322,000
South West Water	32	260	32	15,300	1,739,000
Southern Water	88	206	74	13,870	2,493,000
SSE Water	0	0	21	109	34,000
SES Water	8	35	20	3,475	668,000
Thames Water	115	410	252	31,374	9,947,000
United Utilities	91	364	226	42,812	7,209,388
Veolia Water Projects	2	8	1	85	13,000
Wessex Water	87	329	78	11,895	1,298,906
Yorkshire Water	58	355	65	31,062	5,247,000

また、2017年におけるイングランド・ウェールズの水道会社28社の1日平均給水量、1人1日平均給水量及び水源別水源の割合は、以下のとおりである。

	1日平均 給水量 (m ³ /日)	1人1日 平均給水量 (ℓ/日)	地表水水源 の割合 (%)	地下水水源 の割合 (%)	混合水源の 割合 (%)
Affinity Water	928,860	250	37	63	0
Albion Water	253	127	3	97	0
Albion Eco	33	183	100	0	0
Anglian Water	1,099,510	241	40	42	18
Bournemouth Water	108,760	257	88	12	0
Bristol Water	331,145	281	82	12	6
Cambridge Water	84,807	249	0	100	0
Cholderton and District Water	700	350	0	100	0
Dee Valley Water	66,207	252	94	6	0
Dŵr Cymru Welsh Water	810,044	259	95	4	1
Essex and Suffolk Water	444,981	241	80	6	14
Icosa Water	96	96	0	100	0
Independent Water Networks	3,115	135	58	38	4
Leep Water Utilities	320	320	100	0	0
Northumbrian Water	670,517	271	83	7	10
Portsmouth Water	185,731	262	40	60	0
Severn Trent Water	1,848,070	241	65	32	3
South East Water	528,010	244	22	71	7
South Staffordshire Water	339,850	257	54	37	9
South West Water	453,400	261	93	6	1
Southern Water	559,239	224	22	58	20
SSE Water	4,408	130	55	32	14
SES Water	164,363	246	15	85	0
Thames Water	2,671,130	269	77	23	0
United Utilities	1,758,066	244	85	4	11
Veolia Water Projects	5,900	454	0	100	0
Wessex Water	339,110	261	28	72	0
Yorkshire Water	1,285,375	245	80	20	0

(訳注) 水源別水源の合計が100%とならない場合がある。

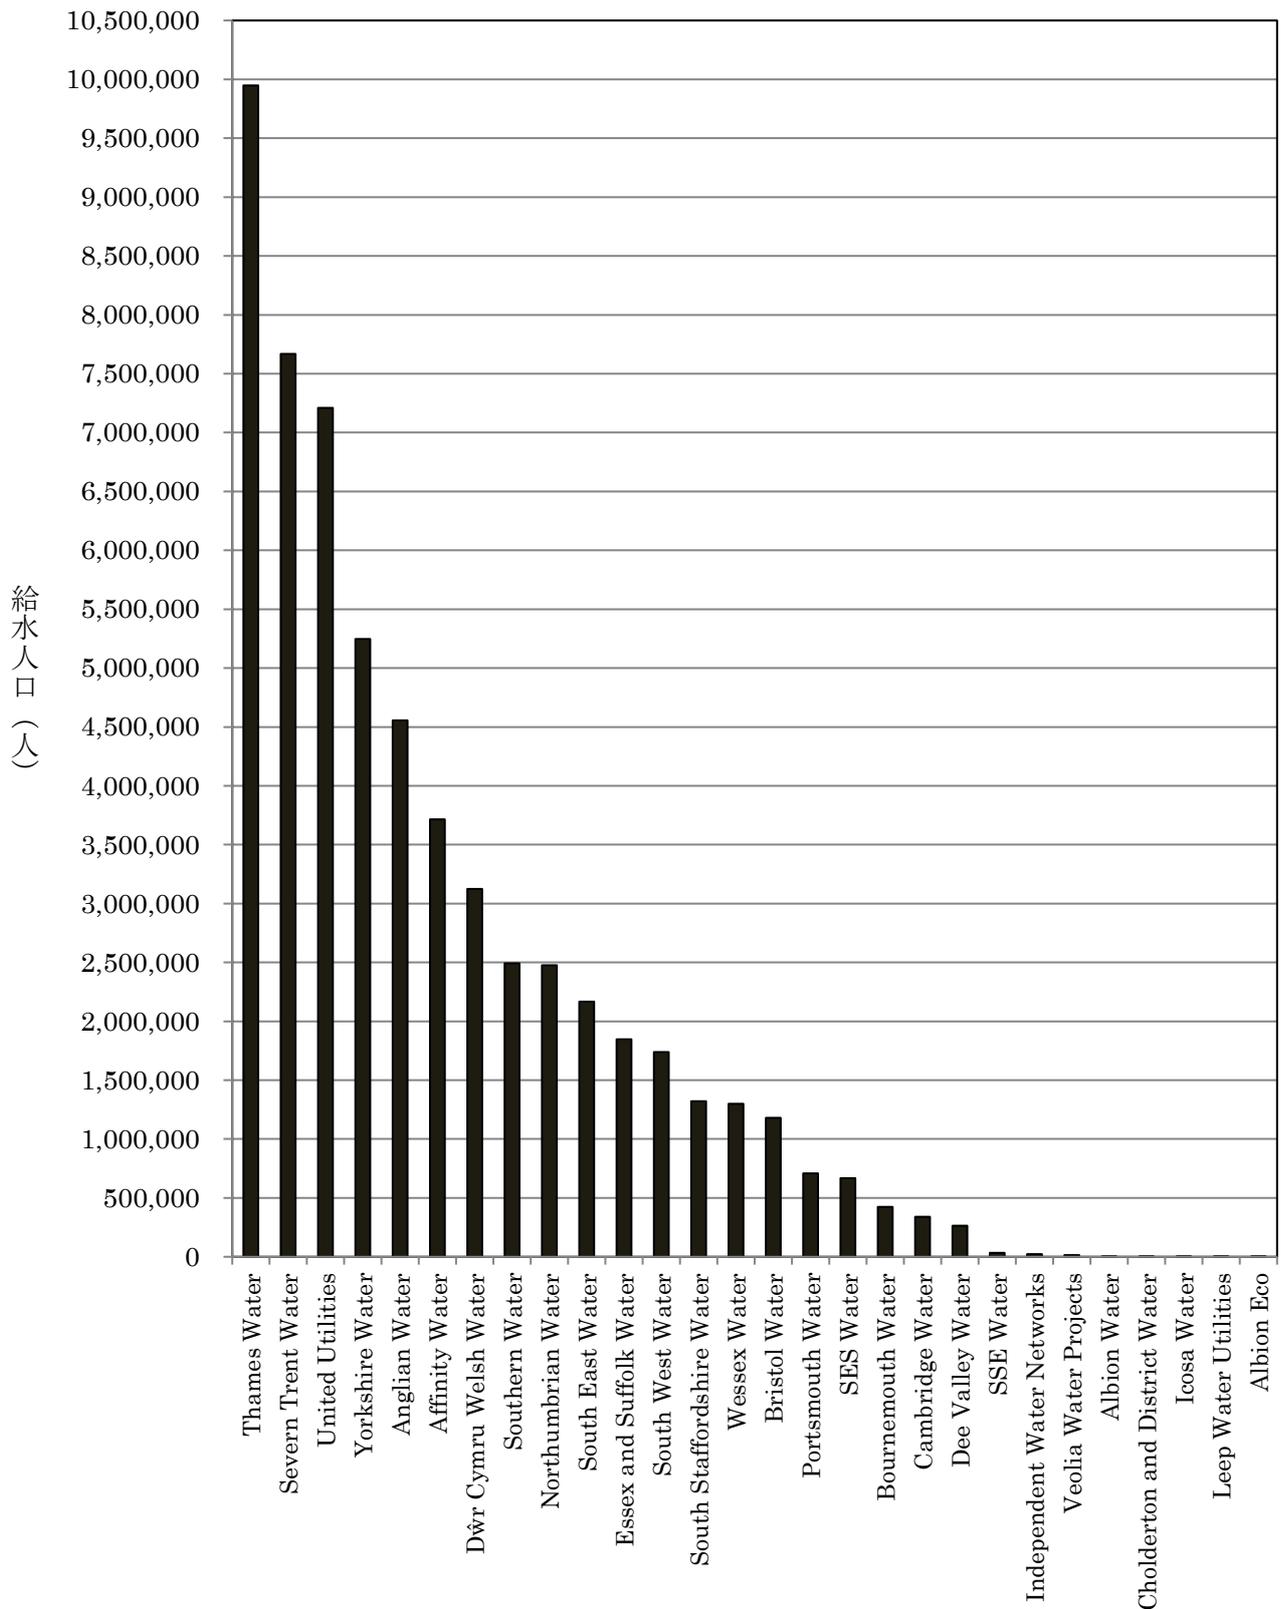


図2-1 イングランドウ・ウェールズの水道会社別給水人口（2017年）

JWRC

一人一日当たり平均給水量 (リットル)

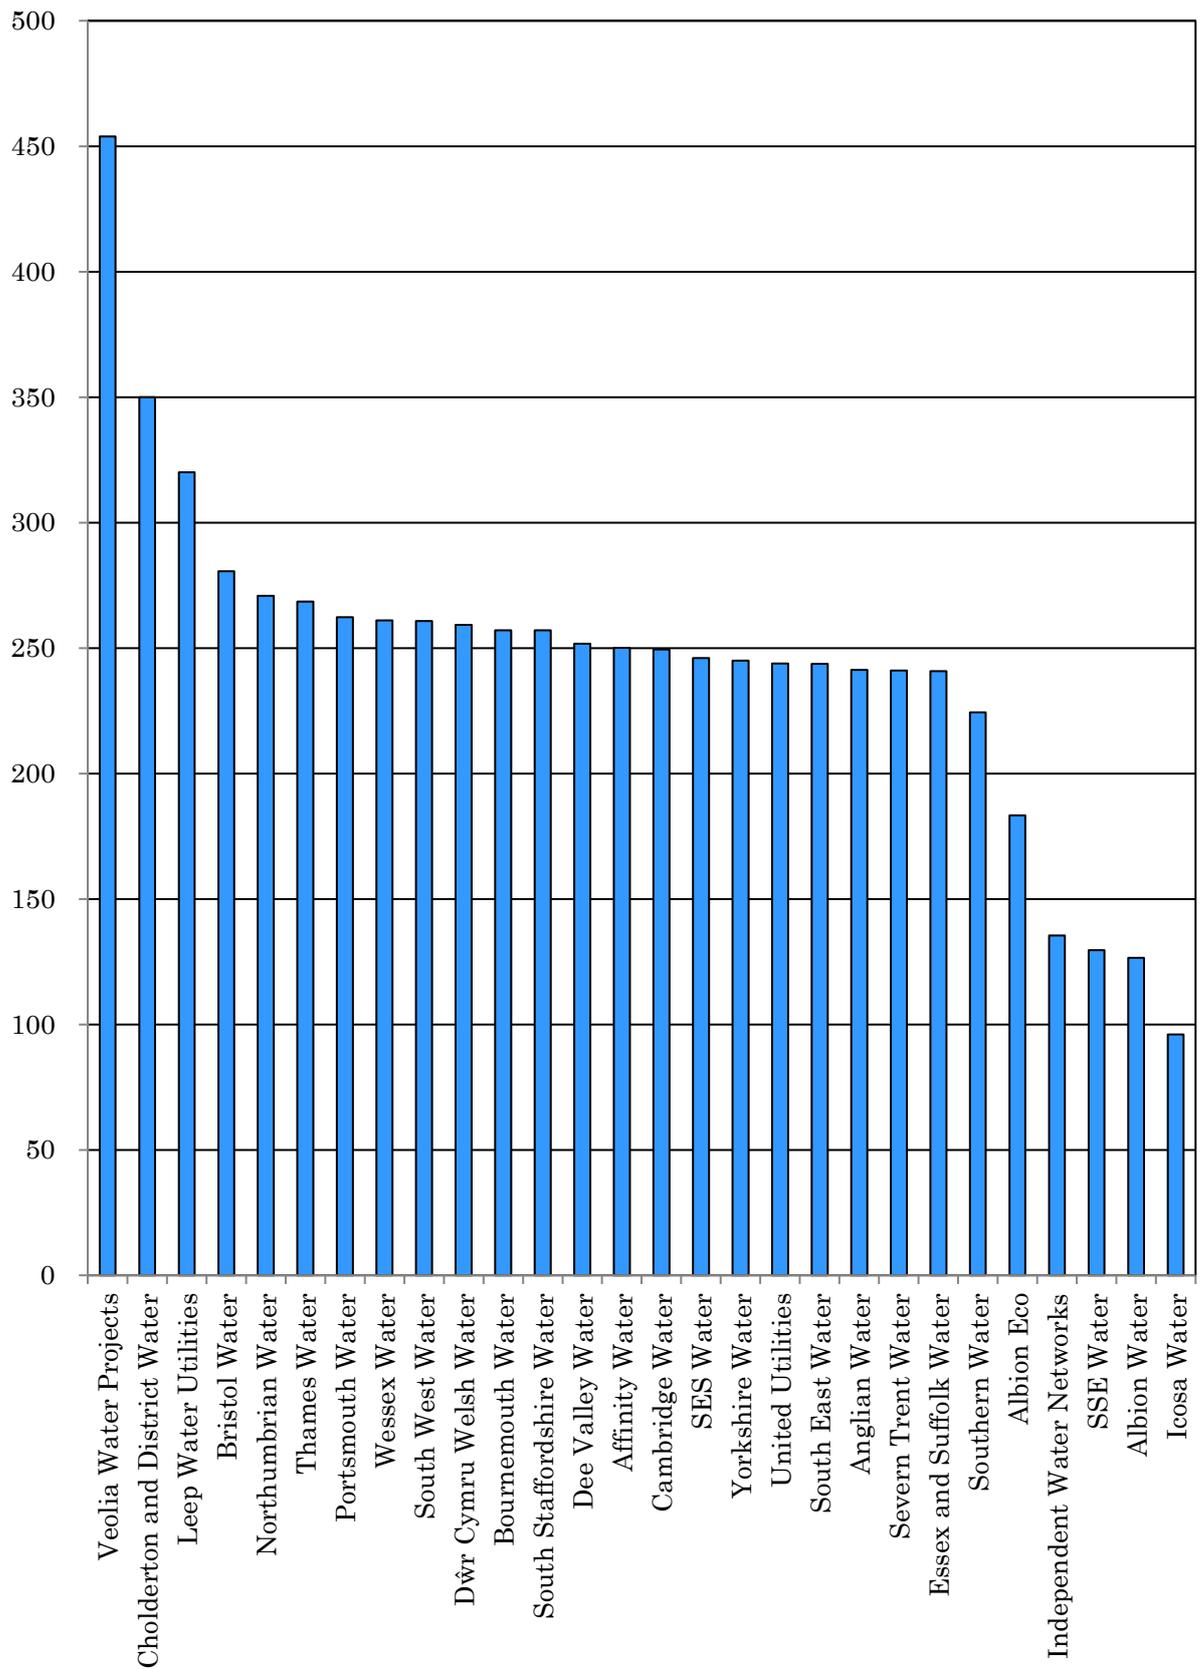


図2-2 水道会社別にみた1人1日当たり平均給水量 (2017年)

JWRC

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までE-メールにてご連絡をお願いいたします。
〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-8-1 虎ノ門電気ビル2F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当
E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp
TEL 03-3597-0214 FAX 03-3597-0215
また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。
バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-h30.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。
なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。