



JWRC
水道ホットニュース

(公財)水道技術研究センター
〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-28
K. I. S 飯田橋ビル 7F
TEL 03-5805-0264, FAX 03-5805-0265
E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

凝集剤及び酸剤等の使用量の推移について —規模の大きな水道事業及び水道用水供給事業の状況— (その6)

4. 関東地方の8事業体における浄水量1m³あたり凝集剤及び酸剤の使用量の推移(平成13~30年度)

調査対象の事業体は、以下のとおり、埼玉県企業局、千葉県企業局、北千葉広域水道企業団、東京都水道局、横浜市水道局、川崎市上下水道局、神奈川県企業庁、神奈川県内広域水道企業団の8事業体である。

(1) 浄水量1m³あたり凝集剤使用量(g/m³)

	埼玉県	千葉県	北千葉広域	東京都	横浜市	川崎市	神奈川県	神奈川広域
H13	21.5	65.4	31.9	28.9	59.5	27.1	30.8	22.7
H14	23.1	59.7	28.4	26.2	56.5	32.2	27.7	24.7
H15	19.7	56.7	27.6	24.0	40.2	28.2	34.5	15.7
H16	20.7	61.3	29.0	24.7	46.6	31.0	42.4	20.5
H17	21.4	54.1	28.9	24.1	40.9	30.4	42.8	16.0
H18	21.3	55.1	27.3	24.7	46.6	26.3	39.4	15.3
H19	22.5	63.5	33.9	27.8	51.0	29.1	44.9	16.6
H20	25.6	61.8	33.9	24.5	48.1	26.5	43.2	15.0
H21	23.7	61.0	30.8	26.3	47.1	28.0	45.5	14.9
H22	25.8	56.1	34.1	26.0	52.4	26.9	45.3	18.7
H23	27.4	58.6	30.8	27.3	53.7	28.7	49.5	21.1
H24	27.4	58.7	31.1	26.5	48.4	18.2	45.1	19.2
H25	28.1	61.7	29.6	26.2	49.2	21.0	39.7	18.7
H26	26.9	52.9	27.2	23.5	37.3	21.0	38.4	17.6
H27	24.7	53.8	23.0	23.6	45.2	19.7	38.0	20.4
H28	28.5	55.6	23.1	23.4	44.5	31.2	39.3	17.7
H29	27.5	54.8	23.3	22.9	49.1	23.9	39.6	18.1
H30	27.6	57.4	25.0	23.2	41.7	20.3	39.4	17.6

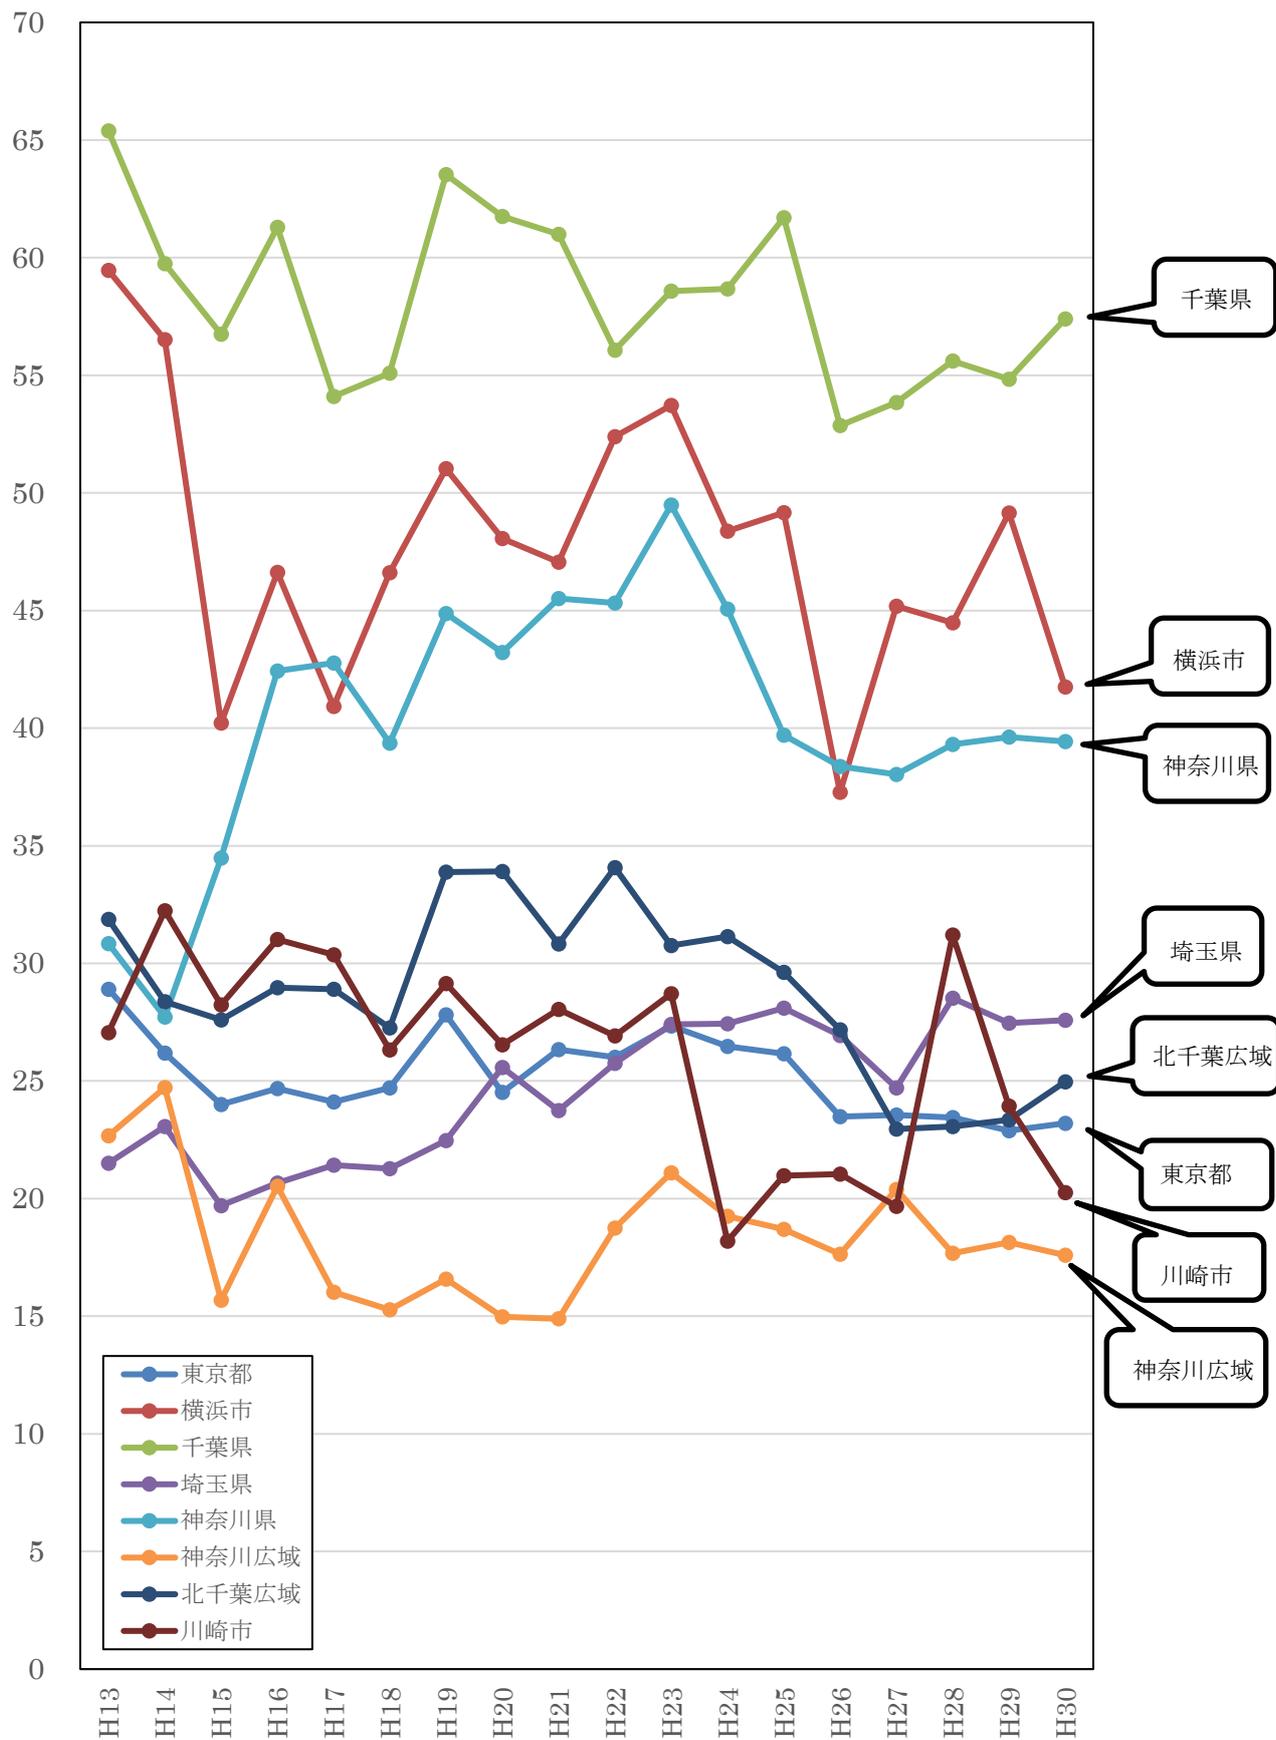


図4-1 関東地方8事業体の浄水量1m3あたり凝集剤使用量の推移 (単位: g/m3)

JWRC

(2) 浄水量1m3あたり酸剤使用量(g/m3)

	埼玉県	千葉県	北千葉広域	東京都	横浜市	川崎市	神奈川県	神奈川広域
H13	0.0	2.7	2.5	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0
H14	0.0	4.9	4.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0
H15	0.0	5.4	3.2	1.0	0.0	0.0	1.6	1.2
H16	0.0	2.9	2.8	2.0	0.0	0.0	1.2	3.9
H17	0.0	2.7	0.9	2.7	0.0	0.0	2.5	5.5
H18	0.0	2.6	1.4	2.3	0.0	0.0	2.7	5.5
H19	0.0	4.3	2.3	2.6	0.0	0.0	3.2	5.3
H20	0.8	3.4	2.5	3.6	0.0	2.7	3.2	6.2
H21	1.0	5.9	3.5	4.3	0.0	3.1	5.5	6.3
H22	1.8	6.0	2.5	5.4	0.0	3.6	6.0	6.3
H23	1.3	6.2	1.0	4.8	0.0	2.9	4.5	6.2
H24	1.8	9.3	3.5	5.8	0.0	0.2	3.8	8.2
H25	1.9	9.4	2.7	5.9	0.0	1.5	6.3	8.0
H26	2.0	10.5	1.8	4.6	3.0	2.1	5.2	7.8
H27	2.1	11.1	0.9	4.7	9.5	2.5	6.1	7.3
H28	2.7	9.8	1.9	5.8	10.1	3.4	7.7	8.9
H29	2.7	12.8	1.2	7.7	9.8	3.2	6.6	10.2
H30	3.1	17.2	2.1	5.9	9.6	2.3	7.7	10.9

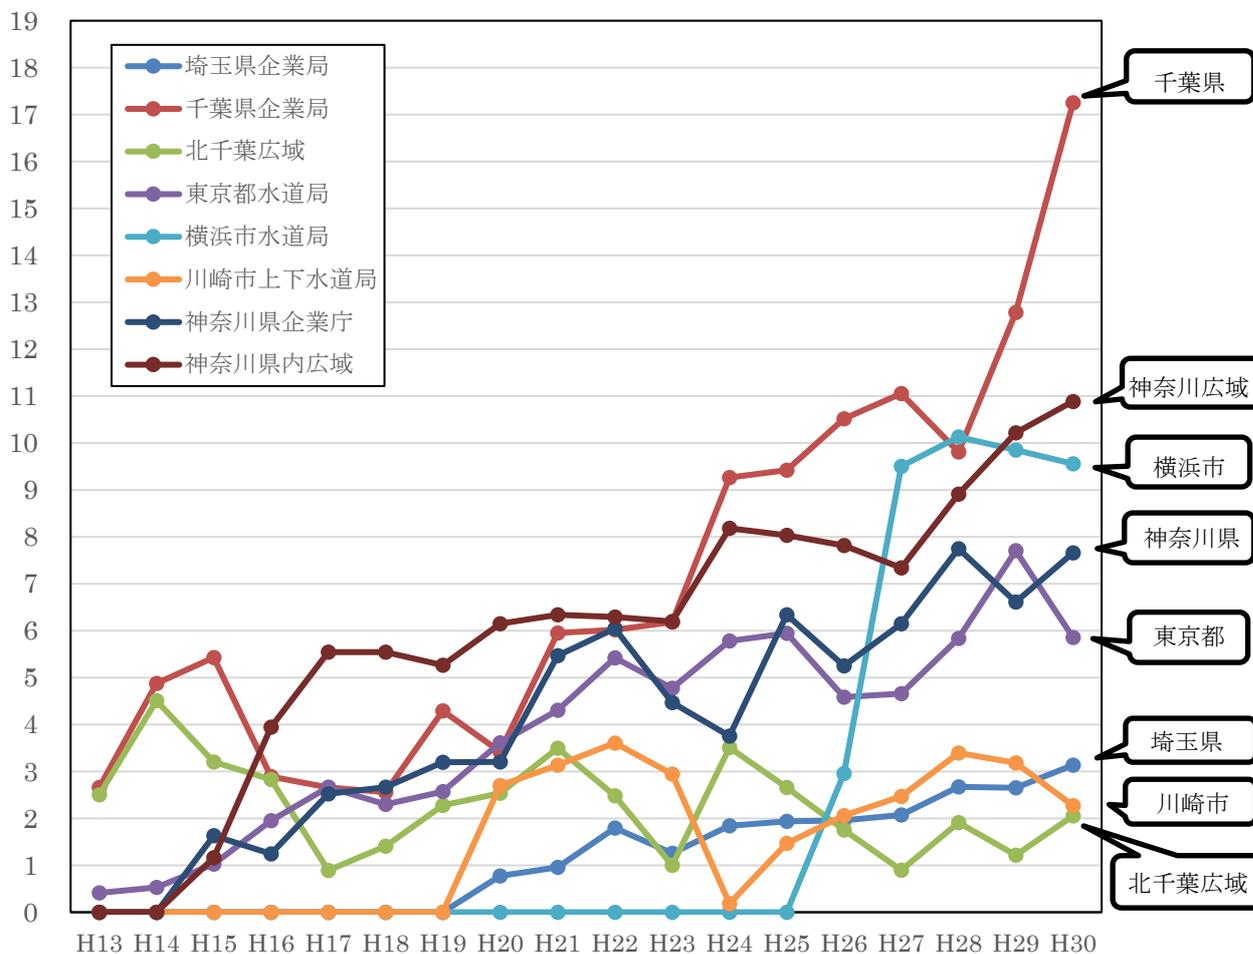


図4-2 関東地方8事業体の浄水量1m3あたり酸剤使用量の推移 (単位 : g/m3)

JWRC

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までEメールにてご連絡をお願いいたします。

〒112-0004 東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル7F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-5805-0264 FAX 03-5805-0265

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー（第58号以降）は、下記アドレスでご覧になれます。

バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-r3.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。