



(公財)水道技術研究センター
 〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-28
 K. I. S 飯田橋ビル 7F
 TEL 03-5805-0264, FAX 03-5805-0265
 E-mail jwrchot@jwrc-net.or.jp
 URL <http://www.jwrc-net.or.jp>

英国「水道水 2021 年報告」 (その2) (水道会社別実績)

水道会社別にみた 2020 年の状況

2021 年におけるイングランド・ウェールズの水道会社 27 社の浄水場数、配水池数、給水ゾーン数、水道管路延長及び給水人口は、以下のとおりである。

	浄水場数	配水池数	給水ゾーン数	水道管路延長 (km)	給水人口 (人)
Affinity Water	92	157	89	16,800	3,797,000
Albion Water	0	0	2	12	3,000
Albion Eco	0	0	1	0	180
Anglian Water	136	340	164	38,062	4,781,000
Bristol Water	17	165	27	6,904	1,232,000
Cambridge Water	20	30	9	2,461	366,208
Dŵr Cymru Welsh Water	61	312	76	25,277	2,949,000
Dŵr Cymru Welsh Water (England)	5	16	12	2,500	195,000
Hafren Dyfrdwy	6	85	18	2,629	207,560
Icosa Water	0	0	15	26	5,000
Independent Water Networks	0	0	38	228	4,200
Isles of Scilly	9	9	5	55	2,109
Leep Networks Water	0	0	29	148	59,280
Leep Networks Water (Wales)	0	0	1	3	600
Northumbrian, Essex and Suffolk Water	58	307	112	26,240	4,485,000
Portsmouth Water	19	32	15	3,375	741,000
SES Water	8	35	20	3,524	735,000
Severn Trent Water	135	461	208	47,354	8,483,347
South East Water	86	231	72	14,868	2,281,000
Southern Water	86	214	76	13,973	2,597,000
South Staffordshire Water	20	35	28	6,193	1,372,000
South West & Bournemouth Water	38	278	44	18,433	2,149,000
Thames Water	106	419	258	31,750	10,068,000
United Utilities	92	352	229	42,538	7,329,000

Veolia Water Projects	2	8	1	93	13,000
Wessex Water	93	338	78	11,848	1,330,000
Yorkshire Water	53	349	89	31,790	5,190,000

一方、2021年におけるイングランド・ウェールズの水道会社27社の1日平均給水量、1人1日平均給水量及び水源別水源の割合は、以下のとおりである。

	1日平均 給水量 (m3/日)	1人1日 平均給水量 (ℓ/日)	地表水水源 の割合 (%)	地下水水源 の割合 (%)	混合水源の 割合 (%)
Affinity Water	950,608	250	40	55	5
Albion Water	531	177	14	86	0
Albion Eco	3.3	18	100	0	0
Anglian Water	1,186,150	248	43.51	40.69	15.8
Bristol Water	277,210	225	81	13	6
Cambridge Water	95,200	260	0	100	0
Dŵr Cymru Welsh Water	832,988	282	95	4	1
Dŵr Cymru Welsh Water (England)	41,962	215	89	11	0
Hafren Dyfrdwy	61,150	295	63	37	0
Icosa Water	836	167	6.67	73.33	20
Independent Water Networks	5,311	1,265	81	13	6
Isles of Scilly	845	401	0	17	83
Leep Networks Water	7,706	130	62	27	11
Leep Networks Water (Wales)	78	130	0	0	100
Northumbrian, Essex and Suffolk Water	1,174,856	262	78.86	6.7	14.44
Portsmouth Water	184,572	249	42.3	37.3	20.4
SES Water	171,962	234	16	84	0
Severn Trent Water	1,658,880	196	65.8	37.1	2.5
South East Water	556,230	244	23	71	6
Southern Water	564,102	217	26	62	12
South Staffordshire Water	376,720	275	40.5	37.9	21.6
South West & Bournemouth Water	603,554	281	91	9	0
Thames Water	2,799,290	278	75	25	0
United Utilities	1,831,804	250	85	5	10
Veolia Water Projects	5,900	454	0	100	0
Wessex Water	359,514	270	24	76	0
Yorkshire Water	1,283,770	247	80	20	0

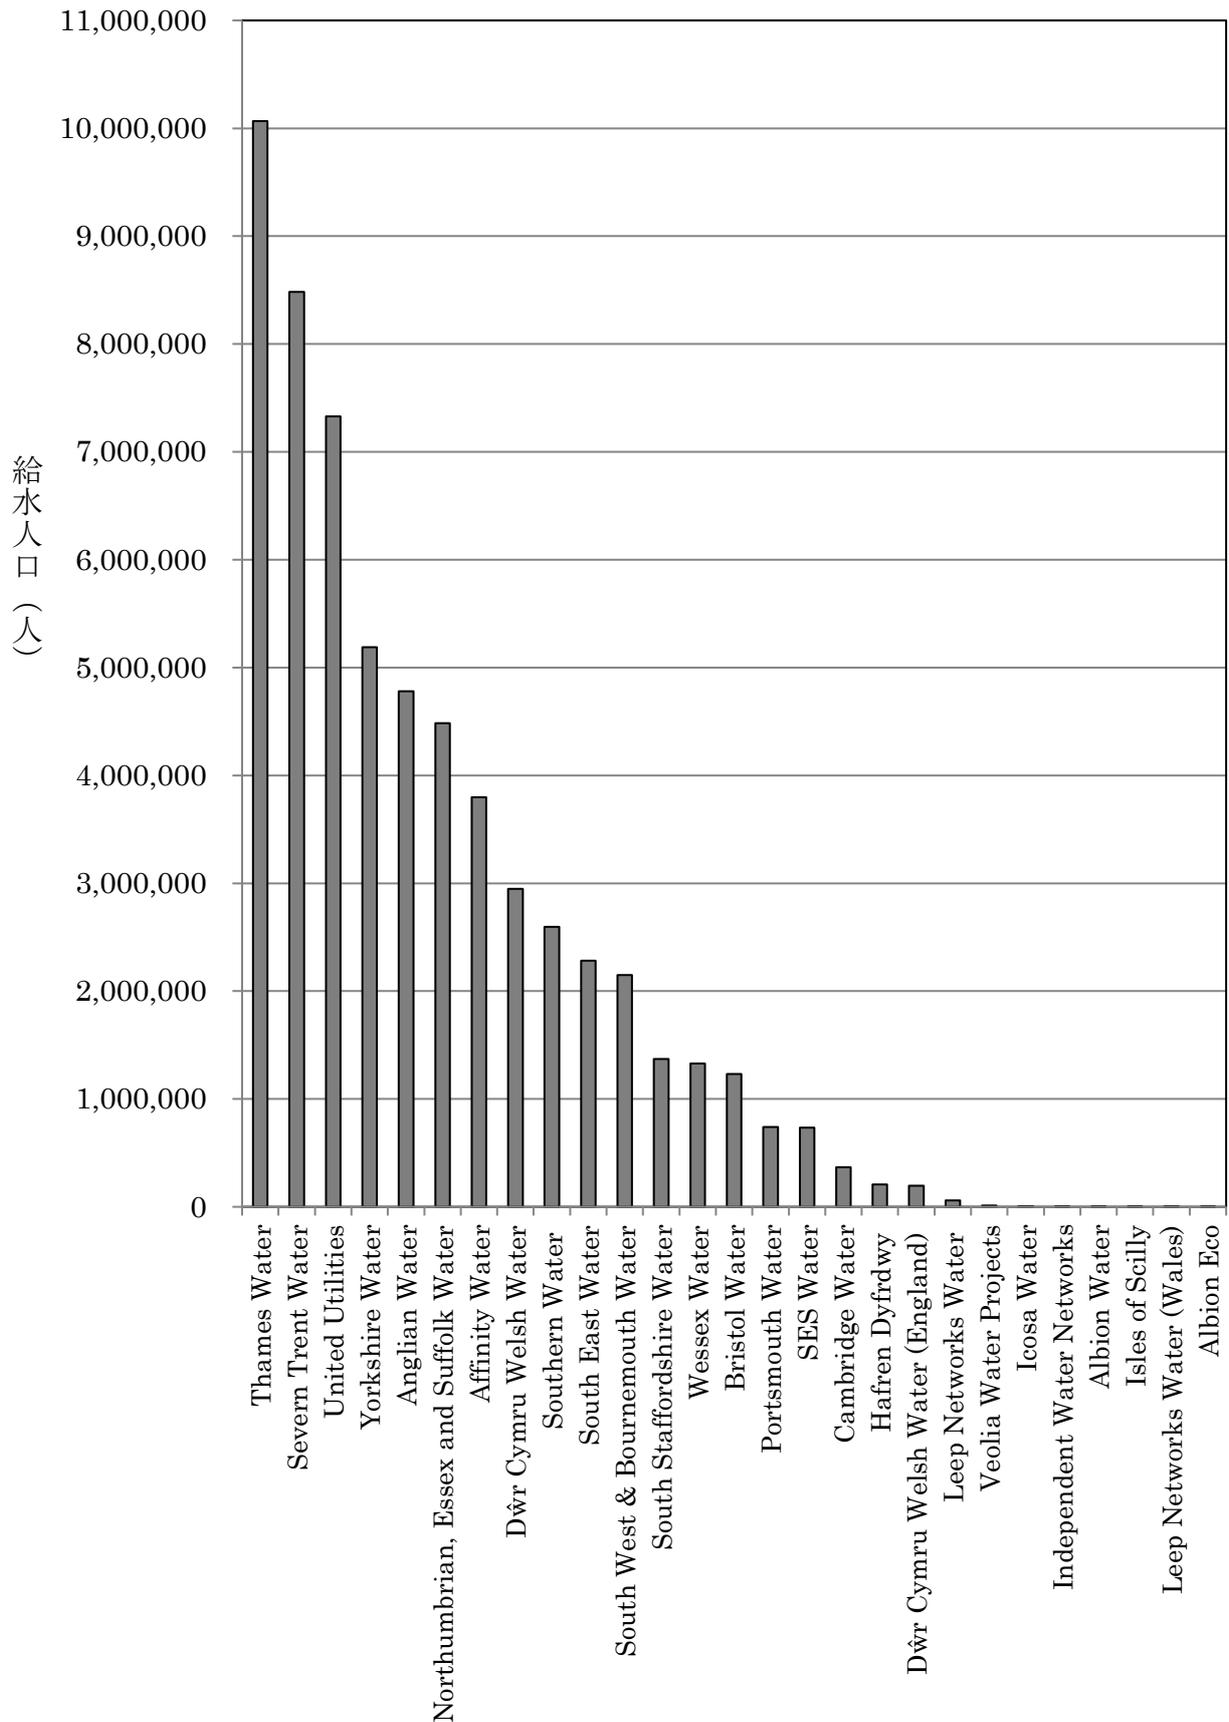


図1 イングランド・ウェールズの水道会社別給水人口 (2021年)



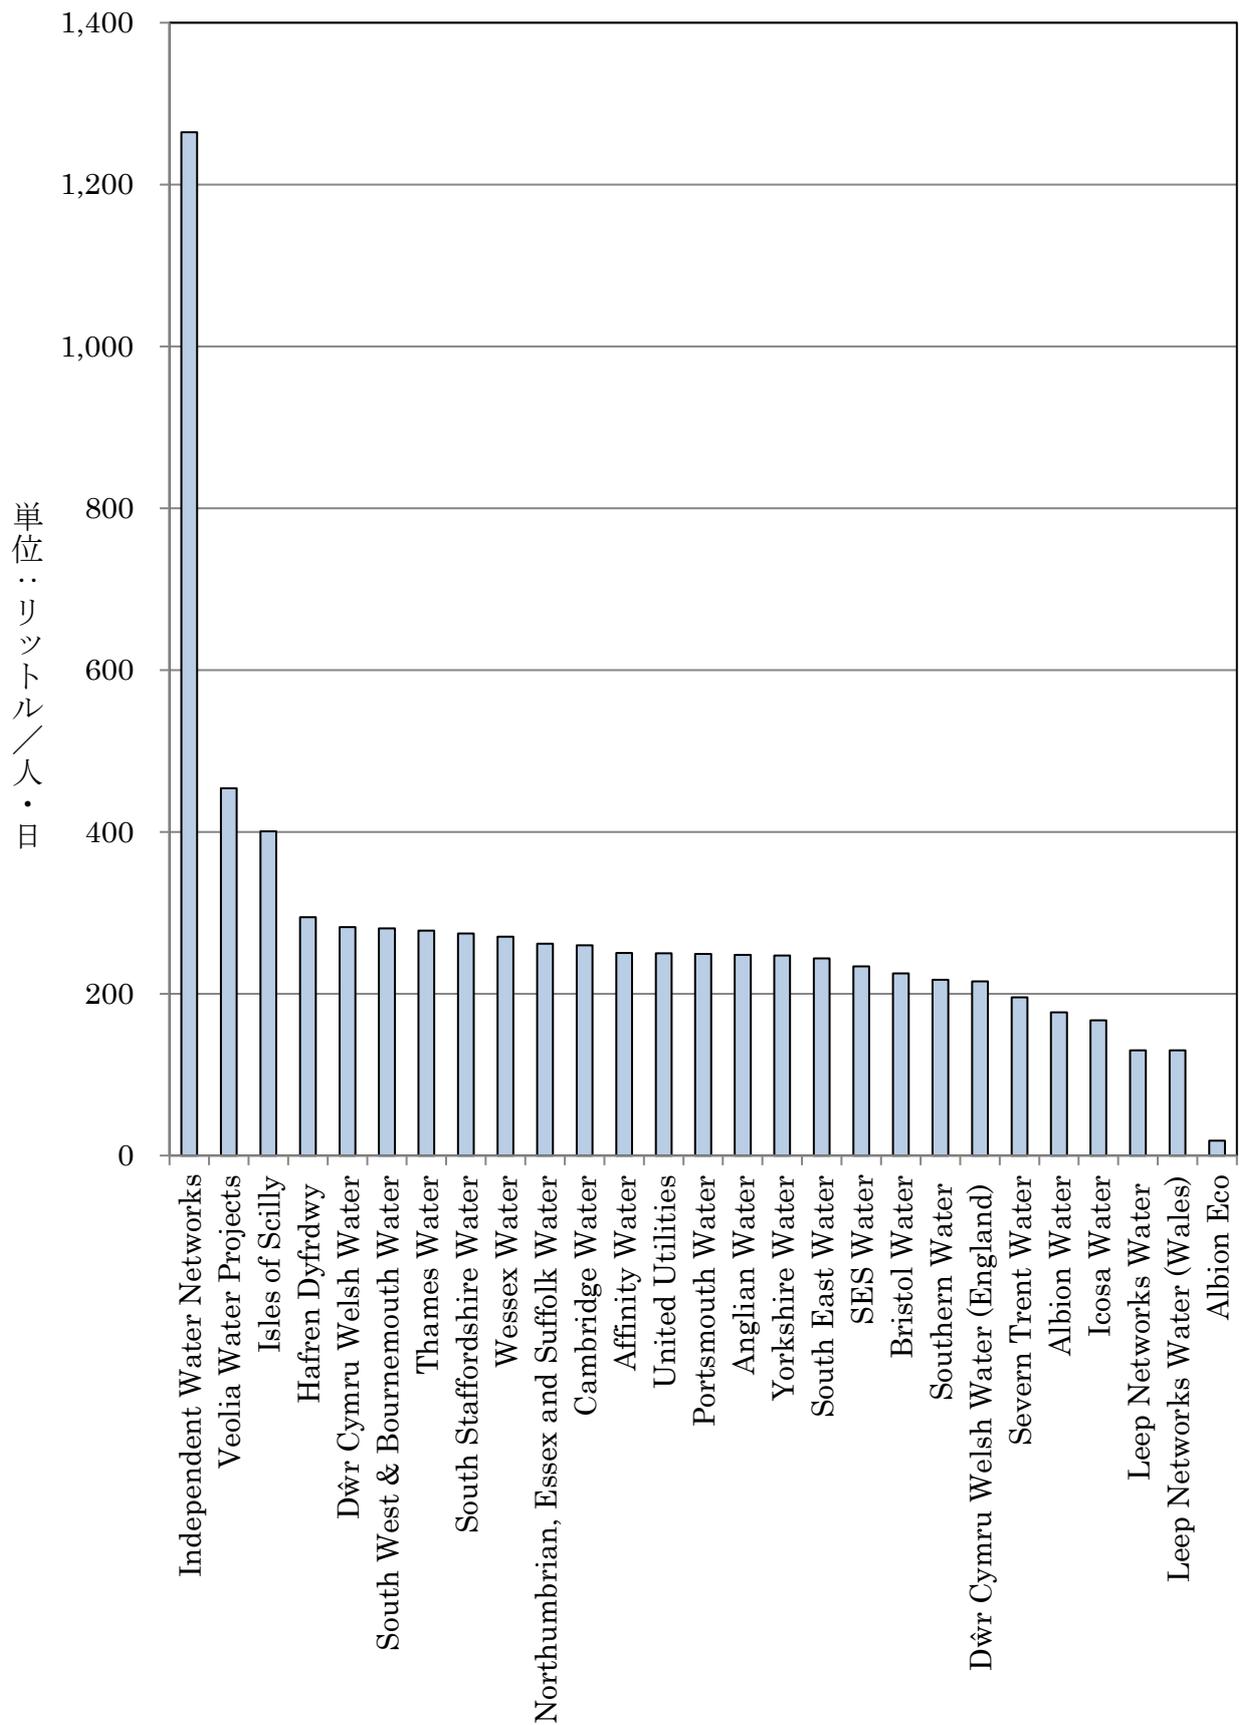


図2 水道会社別にみた1人1日当たり平均給水量 (2021年)

JWRC

配信先変更のご連絡等について

「JWRC水道ホットニュース」配信先の変更・追加・停止、その他ご意見、ご要望等がございましたら、会員様名、担当者様名、所属名、連絡先電話番号をご記入の上、下記までEメールにてご連絡をお願いいたします。〒112-0004 東京都文京区後楽 2-3-28 K.I.S 飯田橋ビル 7F (公財) 水道技術研究センター ホットニュース担当

E-MAIL : jwrchot@jwrc-net.or.jp

TEL 03-5805-0264 FAX 03-5805-0265

また、ご連絡いただいた個人情報は、当センターからのお知らせの配信業務以外には一切使用いたしません。

水道ホットニュースのバックナンバーについて

水道ホットニュースのバックナンバー (第 58 号以降) は、下記アドレスでご覧になれます。

バックナンバー一覧 <http://www.jwrc-net.or.jp/hotnews/hotnews-r4.html>

水道ホットニュースの引用・転載について

水道ホットニュースの引用・転載等を希望される方は、上記ホットニュース担当までご連絡をお願いいたします。なお、個別の企業・商品・技術等の広告にはご利用いただけません。